

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x CTE 501B4	ED
-----------------------------------	----

Мощность	[kW]	15.49	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	6310.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

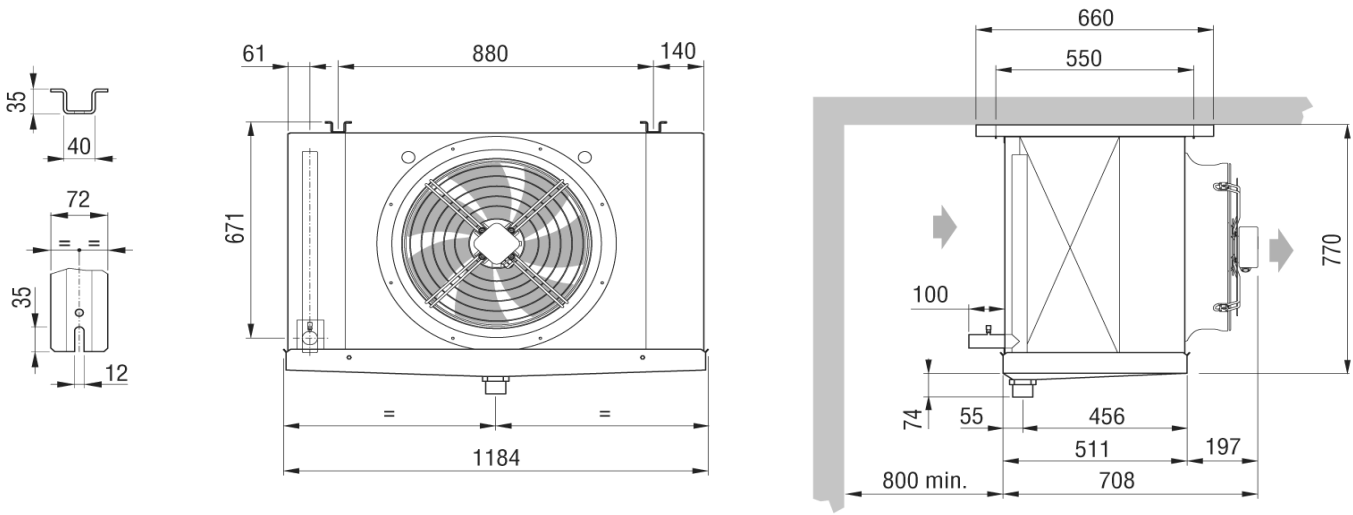

Вес	kg	81.000			
Внешняя поверхность	m²	8.60	Внутренняя поверхность	m²	71.00
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объем труб	dm³	15.6	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка		Электр.	W		5040
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m³/h	6310	Выброс воздуха	m	25.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	1.70	Потребляемая мощность	W	860
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	48			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

-
- ED
 - Теплообменник
 - Aluminium fin
 - Корпус
 - Стандарт
 - Питание вентилятора
 - Стандарт
 - Тип вентилятора
 - AC motors
 - Оттайка
 - ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.