

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			


Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x CTE 503E4

ED

Мощность	[kW]	33.41	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	21570.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

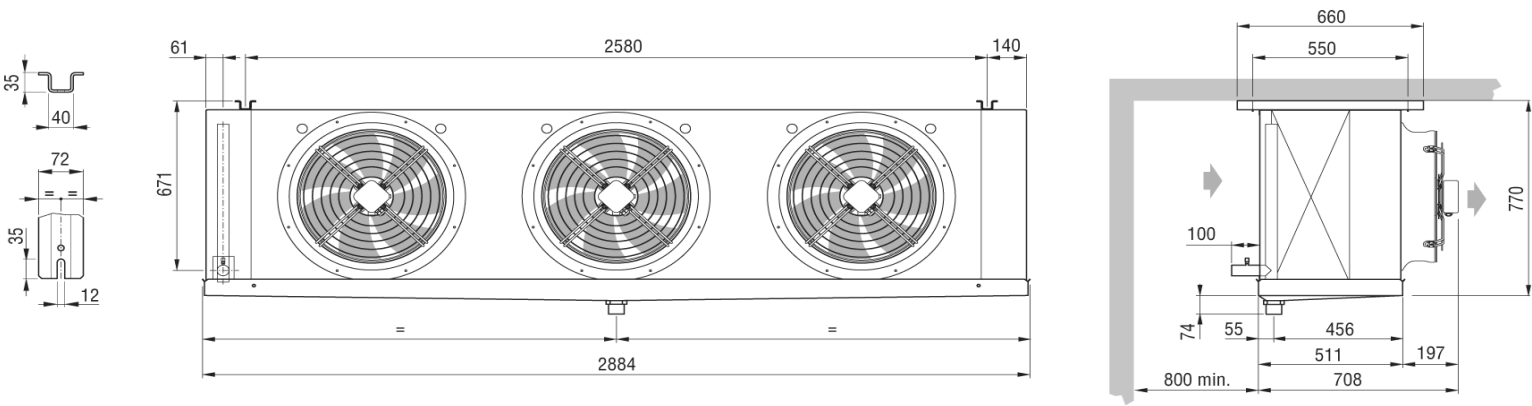

Вес	kg	151.000			
Внешняя поверхность	m²	12.90	Внутренняя поверхность	m²	105.00
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объем труб	dm³	23.4	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		15000
Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m³/h	21570	Выброс воздуха	m	29.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	5.10	Потребляемая мощность	W	2580
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	52			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.