

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x CTE 504A8

ED

Мощность	[kW]	43.86	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	29640.0

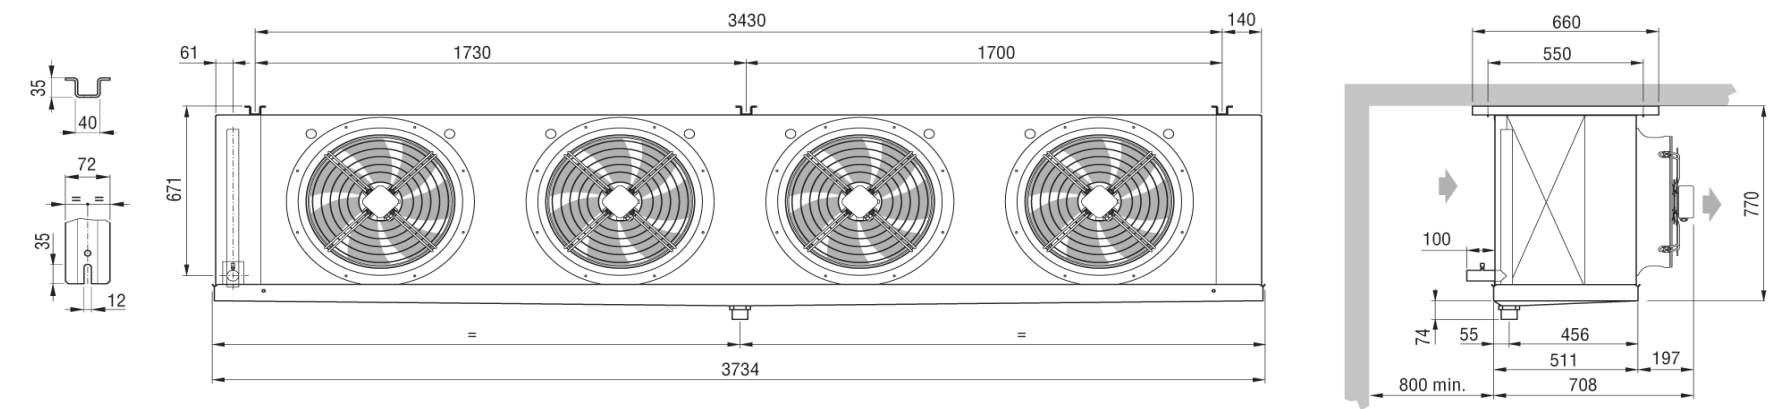

Вес	kg	236.000			
Внешняя поверхность	m²	25.60	Внутренняя поверхность	m²	108.00
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объём труб	dm³	46.8	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		19800
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m³/h	29640	Выброс воздуха	m	31.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	6.80	Потребляемая мощность	W	3440
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	53			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.