

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x CTE 504B4		ED			
Мощность	[kW]	58.59	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	25240.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

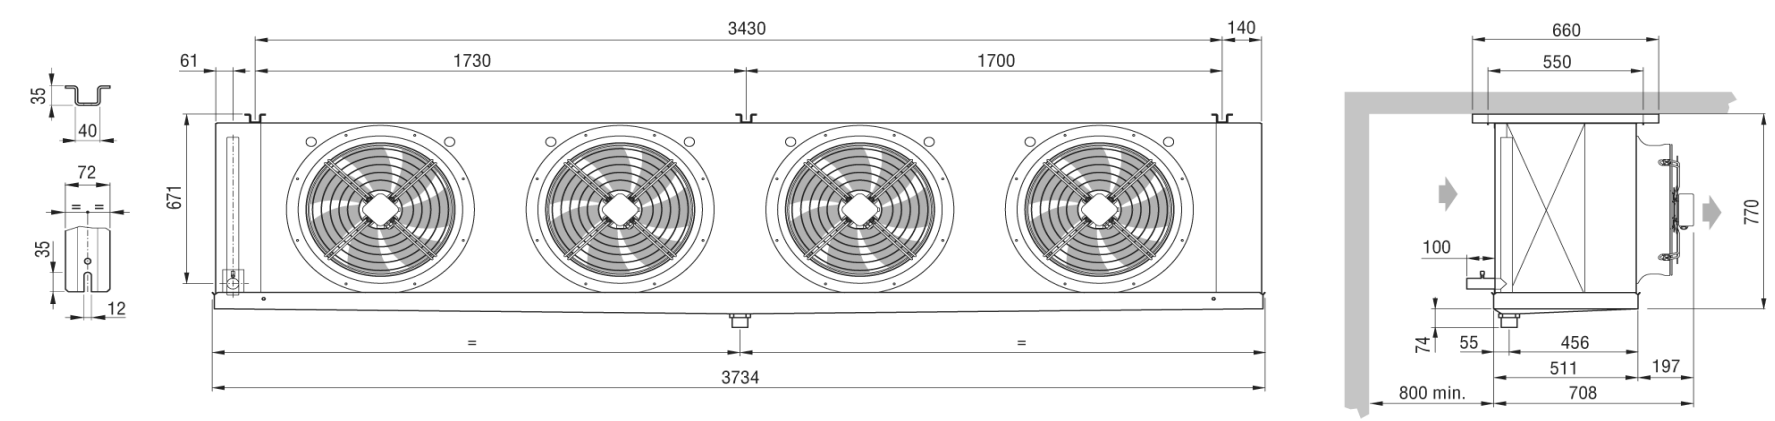

Вес	kg	274.000			
Внешняя поверхность	m²	34.40	Внутренняя поверхность	m²	284.00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объем труб	dm³	62.4	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка		Электр.	W		19800
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m³/h	25240	Выброс воздуха	m	28.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	6.80	Потребляемая мощность	W	3440
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	53			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.