

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x EVS 521

ED

Мощность	[kW]	3.28	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	1300.0

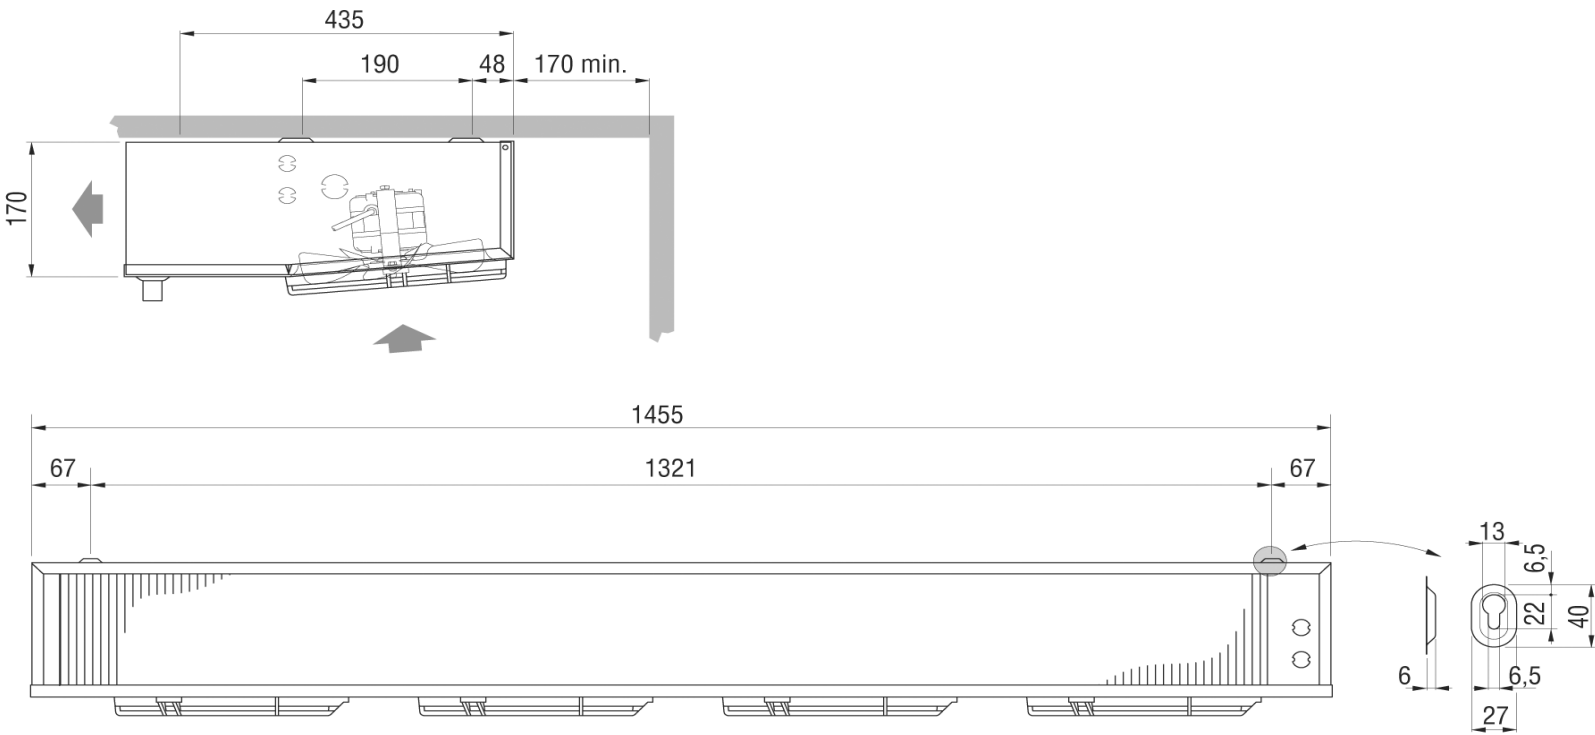

Вес	kg	23.000			
Внешняя поверхность	m²	2.40	Внутренняя поверхность	m²	16.60
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		16 mm
Объём труб	dm³	3.2	Расстояние между ламелями	mm	3.5 / 7
Сливное подсоединение		1/2" GAS			
Оттайка		Электр.		W	1600
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	200
Поток воздуха	m³/h	1300	Выброс воздуха	m	4.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	1.40	Потребляемая мощность	W	212
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	38			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.