

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
13.06.2019


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x GCE 252E6

ED

Мощность	[kW]	2.81	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	1626.0

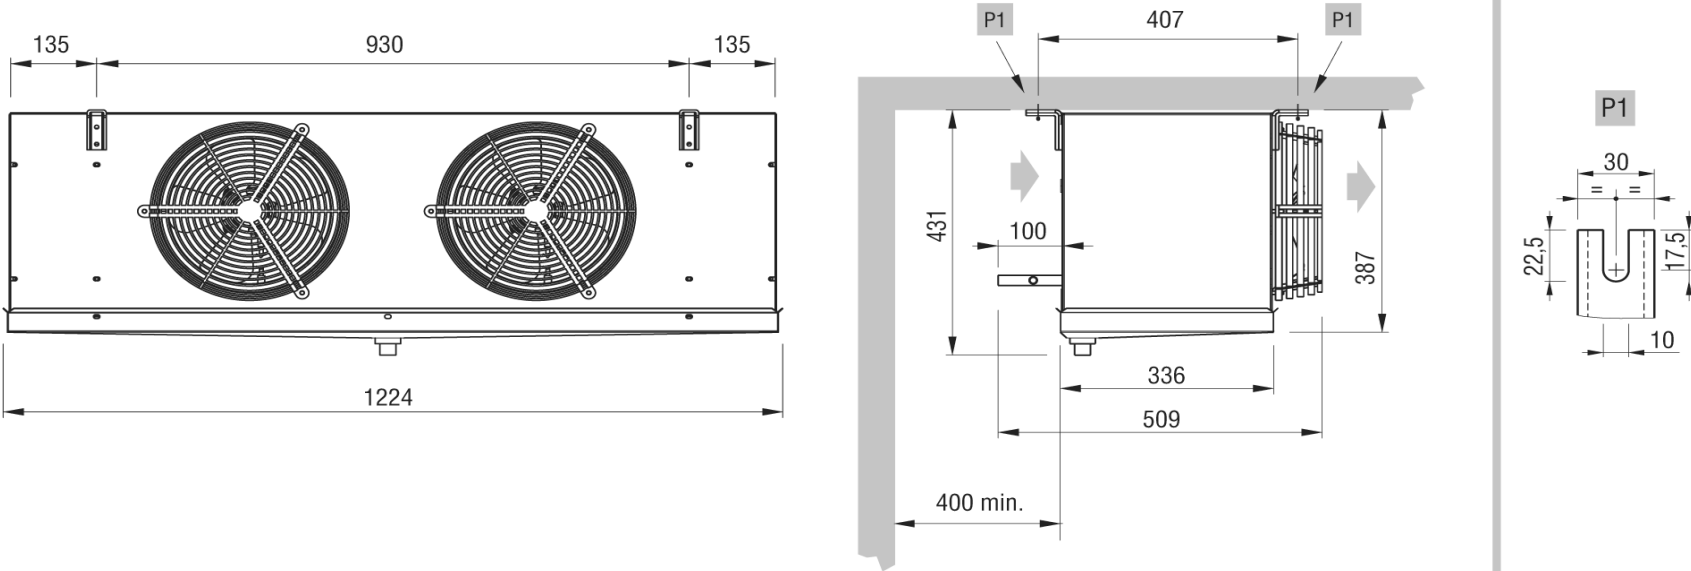

Вес	kg	22.500			
Внешняя поверхность	m²	1.46	Внутренняя поверхность	m²	13.20
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	2.1	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W		2250
Вентилятор	п.	2	Диаметр	mm	250
Поток воздуха	m³/h	1626	Выброс воздуха	m	9.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	1.36	Потребляемая мощность	W	190
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	34			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.