

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
13.06.2019




Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x GCE 253G6

ED

Мощность	[kW]	3.45	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	2542.5

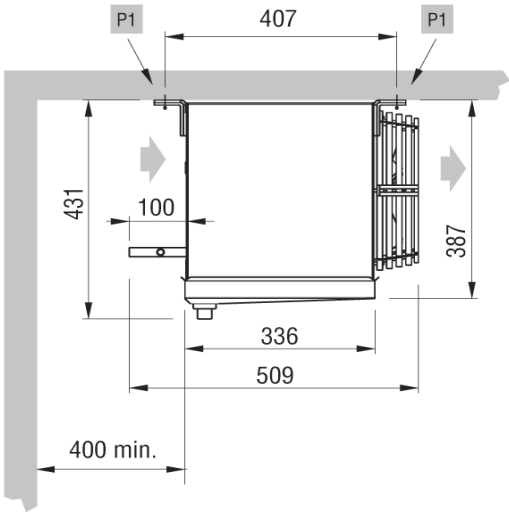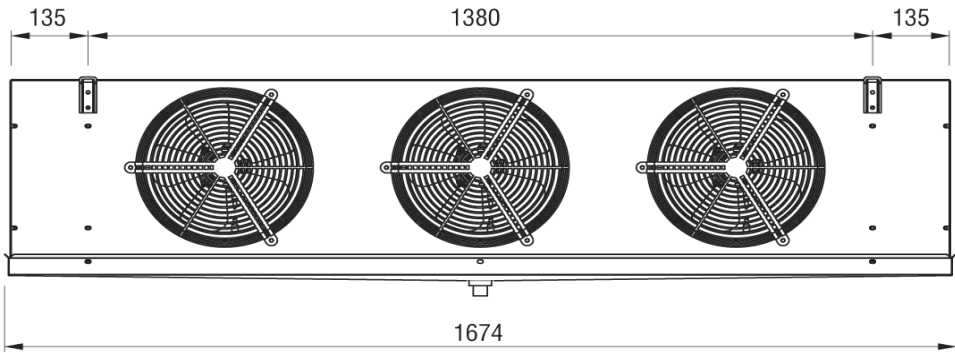

Вес	kg	28.000			
Внешняя поверхность	m²	1.65	Внутренняя поверхность	m²	14.91
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	2.4	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.		W	3325
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	250
Поток воздуха	m³/h	2543	Выброс воздуха	m	12.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	2.04	Потребляемая мощность	W	285
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	36			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.