

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
13.06.2019


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x GCE 254G6

ED

Мощность	[kW]	4.61	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	3390.0

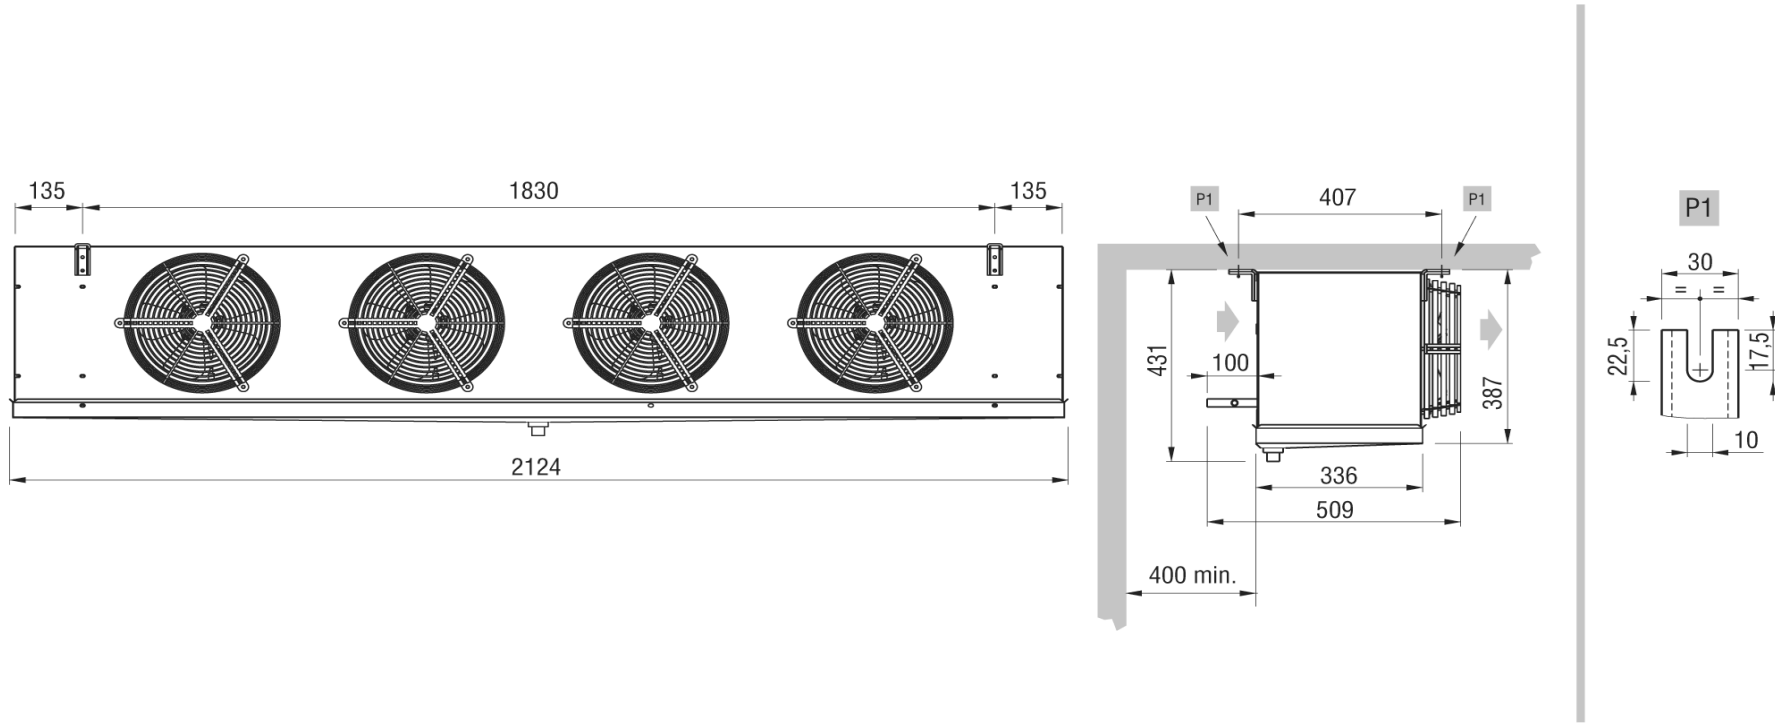

Вес	kg	35.500			
Внешняя поверхность	m²	2.20	Внутренняя поверхность	m²	19.88
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	3.2	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W		4375
Вентилятор	п.	4	Диаметр	mm	250
Поток воздуха	m³/h	3390	Выброс воздуха	m	14.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	2.72	Потребляемая мощность	W	380
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	37			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.