

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			


Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x GCE 314F4

ED

Мощность	[kW]	12.77	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	6000.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

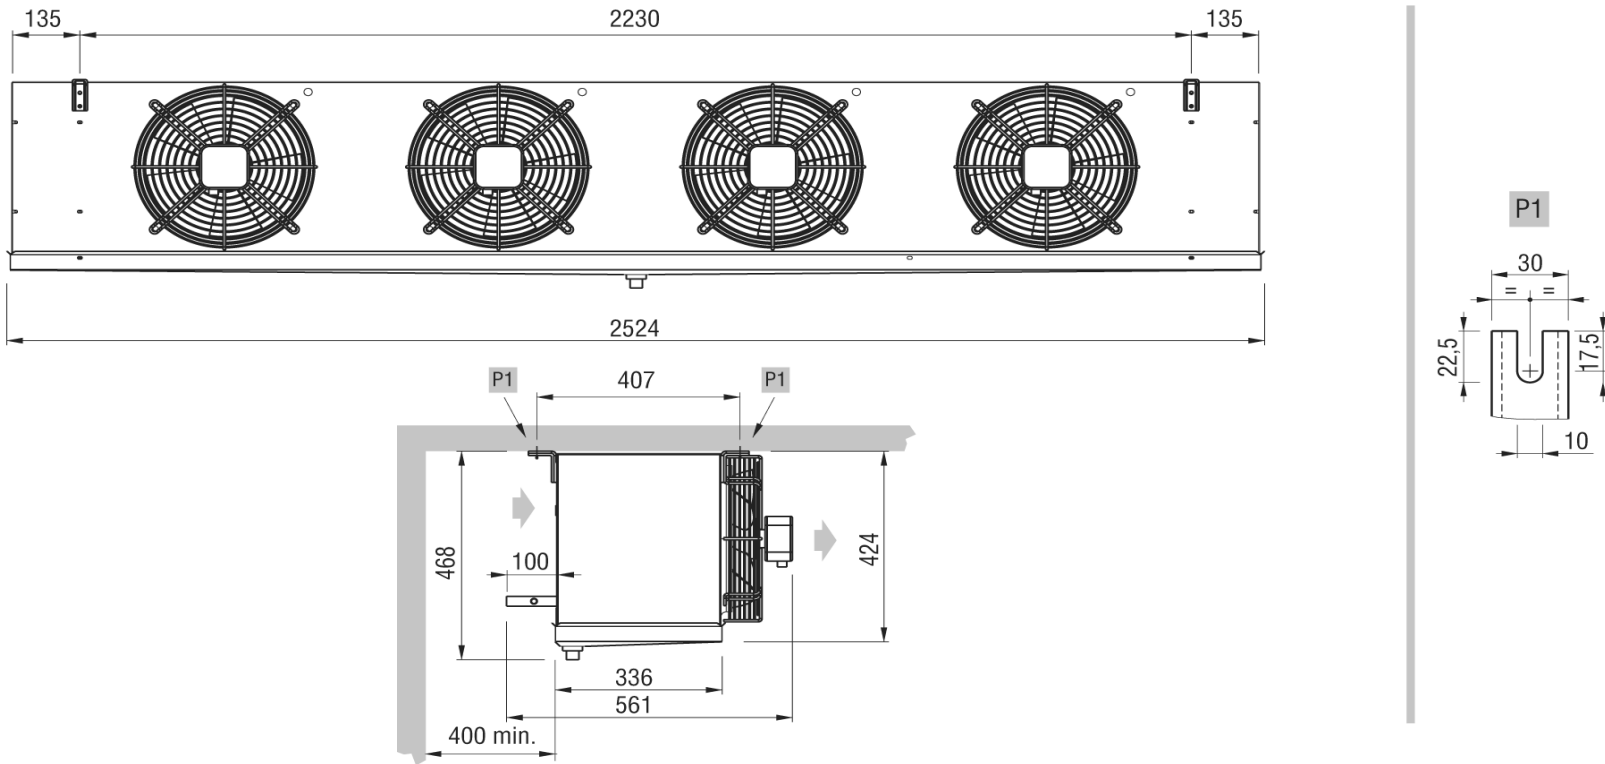

Вес	kg	61.000			
Внешняя поверхность	m²	5.00	Внутренняя поверхность	m²	66.00
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		28 mm
Объем труб	dm³	7.3	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			

Оттайка		Электр.	W	6300	
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	6000	Выброс воздуха	m	18.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1350
Вентил.	A	2.08	Потребляемая мощность	W	440
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	45			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.