

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
13.06.2019


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x GCE 352A8

ED

Мощность	[kW]	7.94	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	5000.0

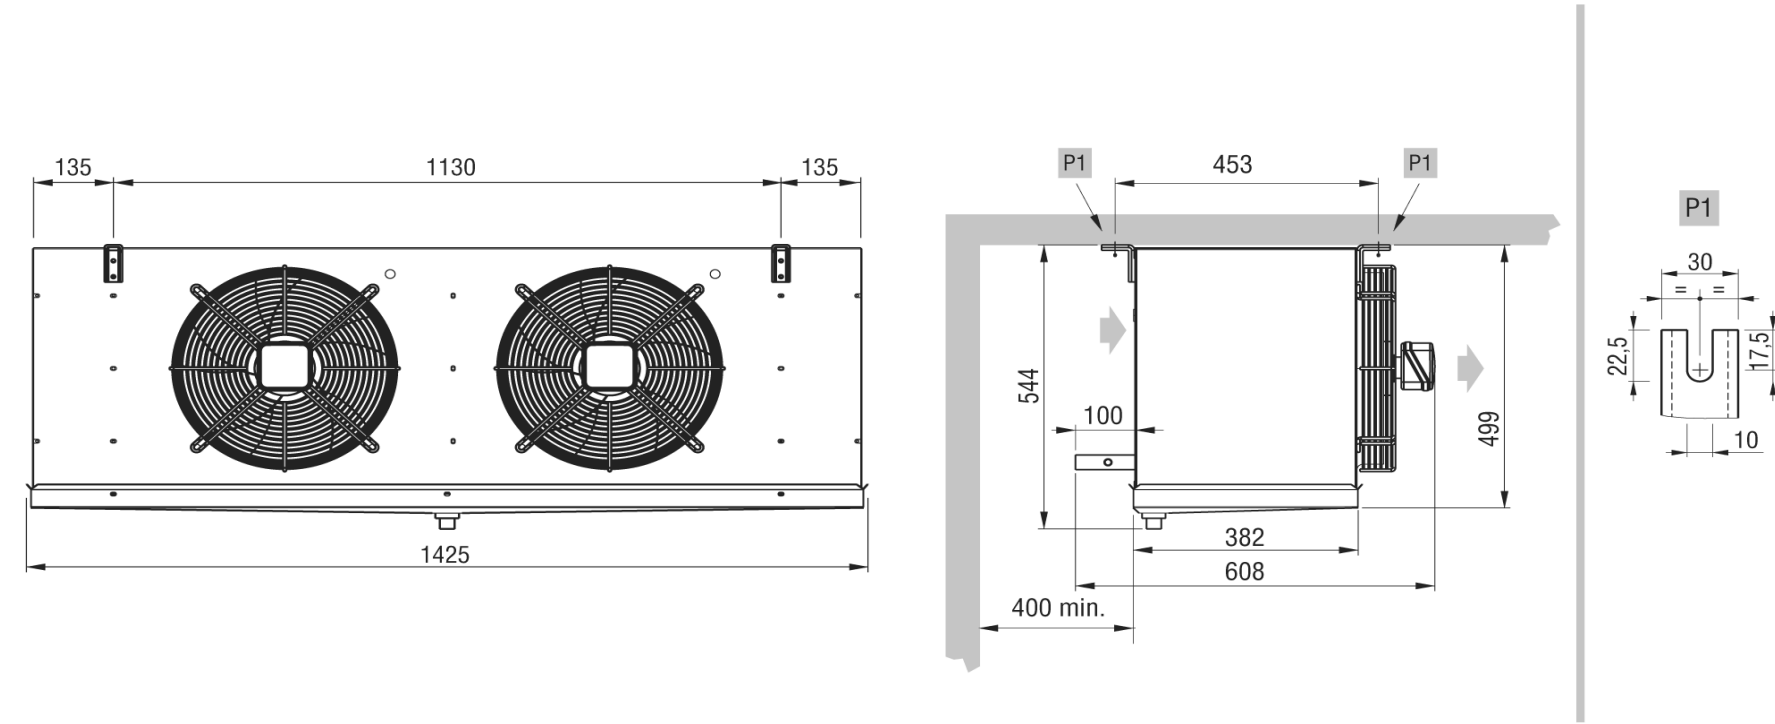

Вес	kg	46.000			
Внешняя поверхность	m²	3.58	Внутренняя поверхность	m²	25.00
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		28 mm
Объём труб	dm³	5.3	Расстояние между ламелями	mm	8
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W		4050
Вентилятор	п.	2	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	5000	Выброс воздуха	m	15.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	1.92	Потребляемая мощность	W	370
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	48			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.