

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			


Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x GCE 352E4

ED

Мощность	[kW]	7.99	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	4850.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

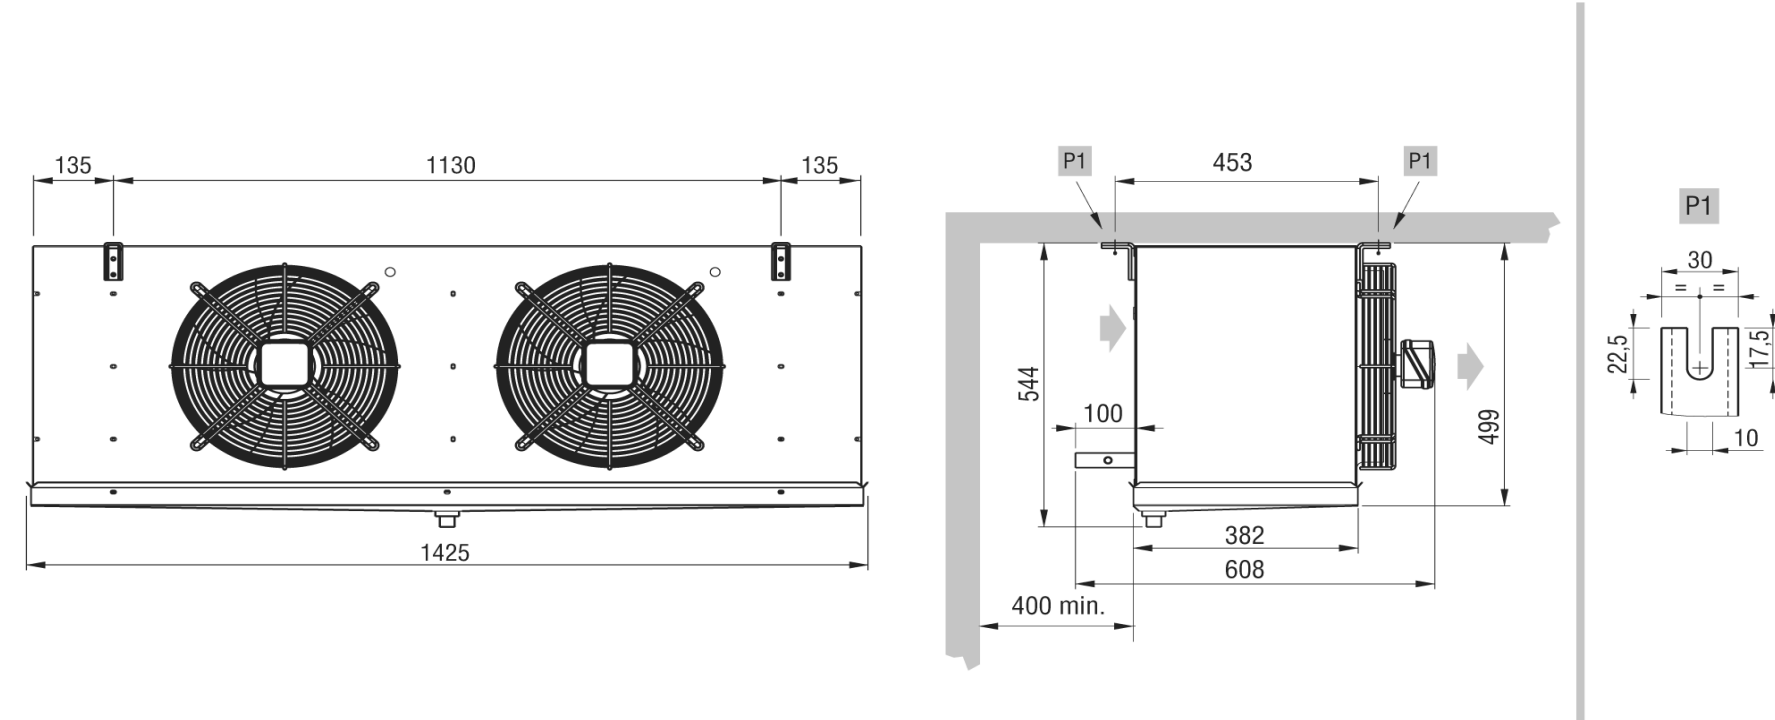

Вес	kg	41.000			
Внешняя поверхность	m²	2.38	Внутренняя поверхность	m²	30.50
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		28 mm
Объем труб	dm³	3.5	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.	W		3150
Вентилятор	п.	2	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	4850	Выброс воздуха	m	16.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	1.92	Потребляемая мощность	W	370
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	48			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.