


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: * 1 x GCE 353F4			ED		
Мощность	[kW]	13.21	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	7050.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

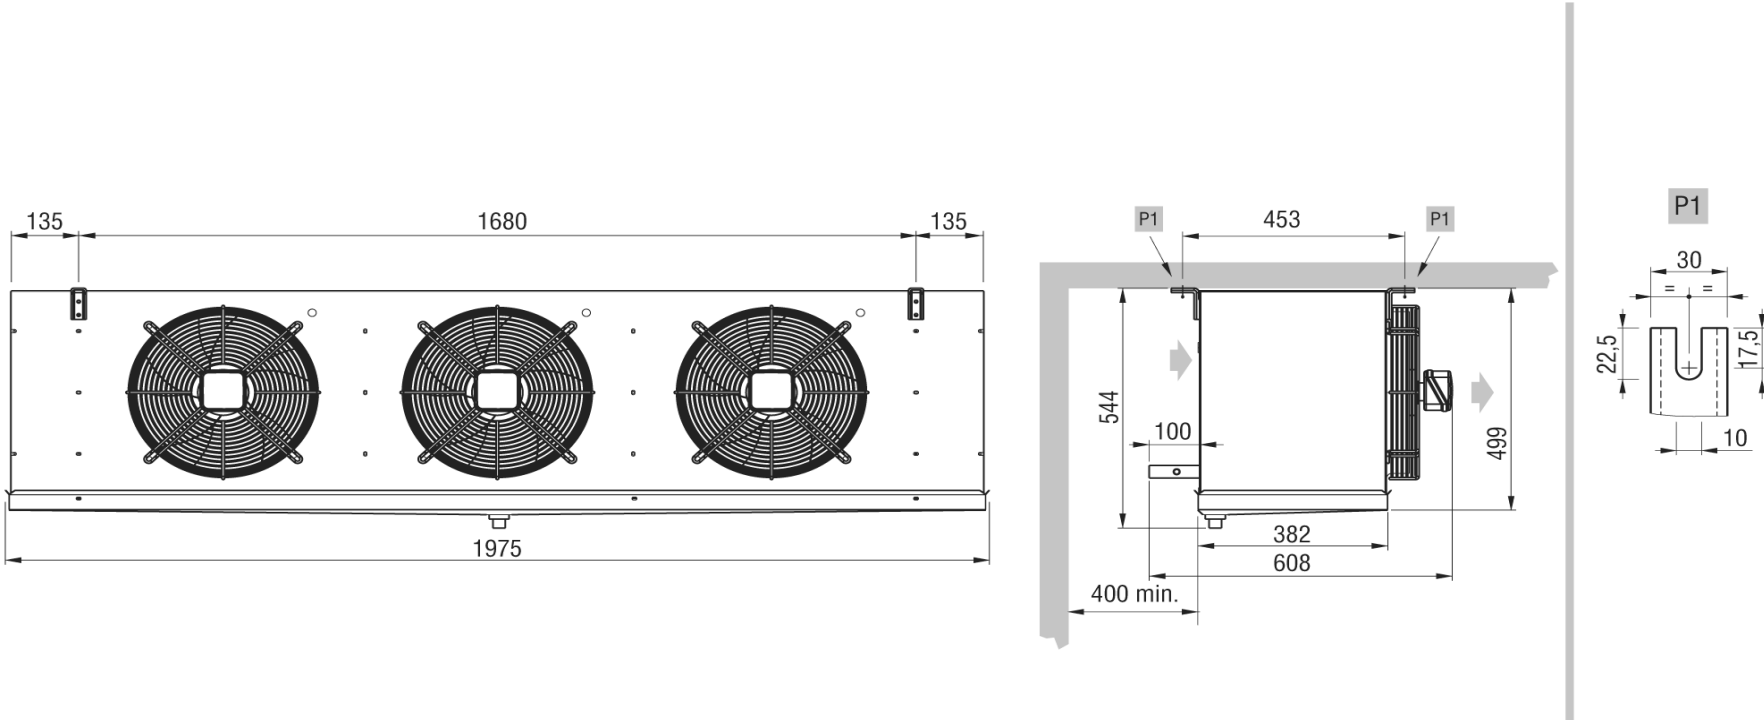

Вес	kg	58.000			
Внешняя поверхность	m²	4.47	Внутренняя поверхность	m²	59.40
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		28 mm
Объем труб	dm³	6.5	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W		4900
Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	7050	Выброс воздуха	m	18.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	2.88	Потребляемая мощность	W	555
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	50			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.