


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: * 1 x GDE 312E4			ED		
Мощность	[kW]	5.50	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	2940.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

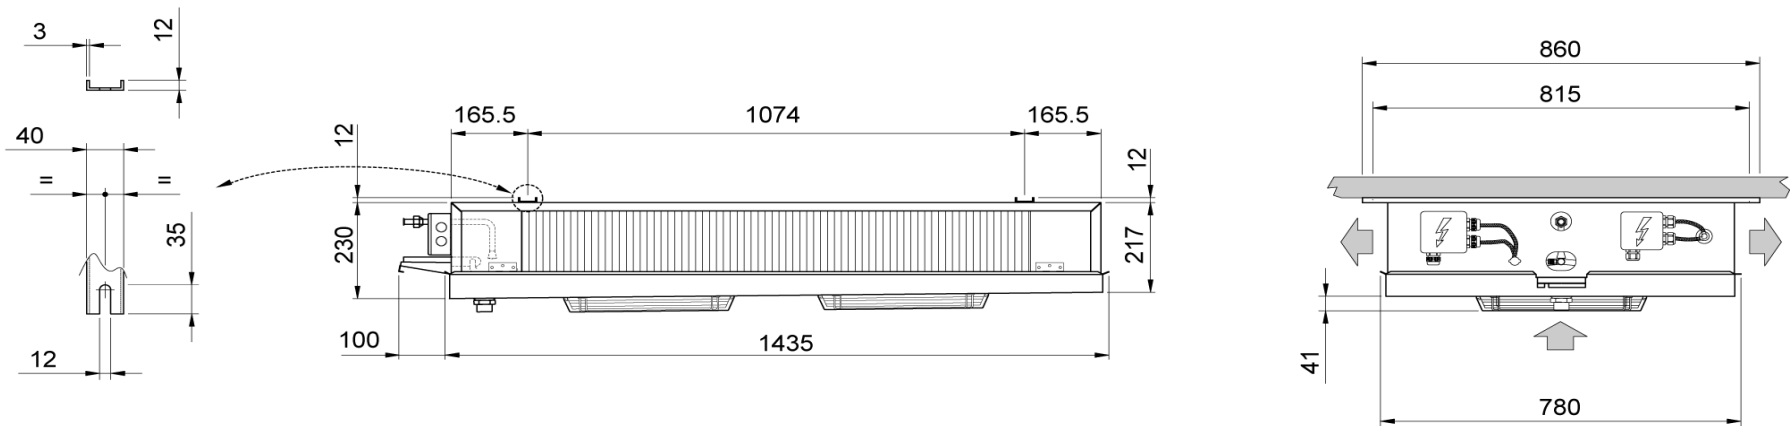

Вес	kg	34.000			
Внешняя поверхность	m²	1.90	Внутренняя поверхность	m²	26.40
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объем труб	dm³	3.3	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W	3000	
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	2940	Выброс воздуха	m	8.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	1.00	Потребляемая мощность	W	220
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	42			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.