

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			


Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x GDE 314E4

ED

Мощность	[kW]	10.94	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	5880.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

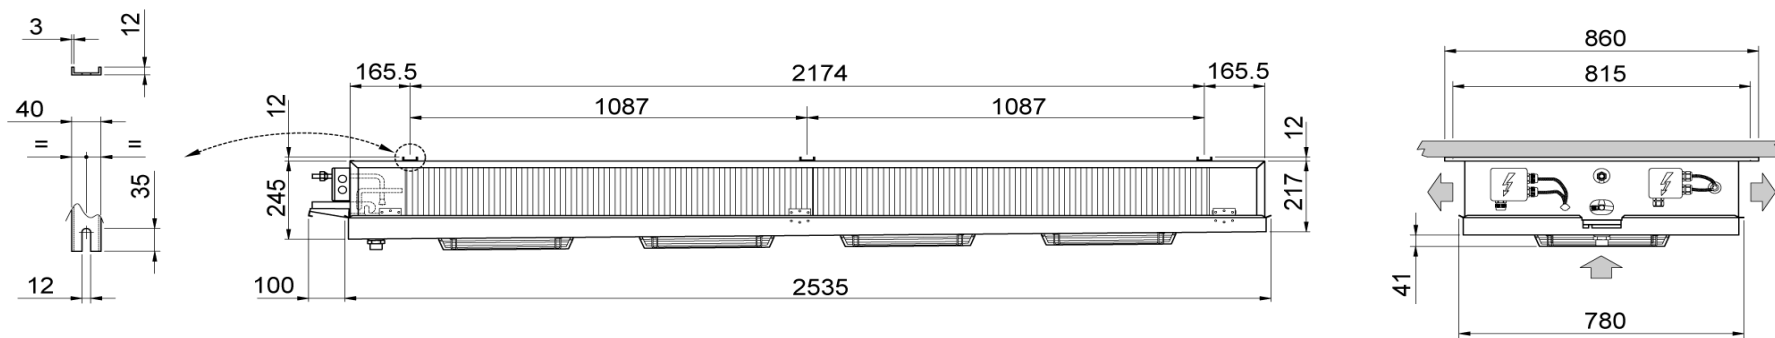

Вес	kg	65.000			
Внешняя поверхность	m²	3.80	Внутренняя поверхность	m²	52.80
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объем труб	dm³	6.6	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.	W		6000
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	5880	Выброс воздуха	m	10.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	2.00	Потребляемая мощность	W	440
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	45			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.