

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: * 1 x GDE 315E3

Мощность	[kW]	14.11	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	7250.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

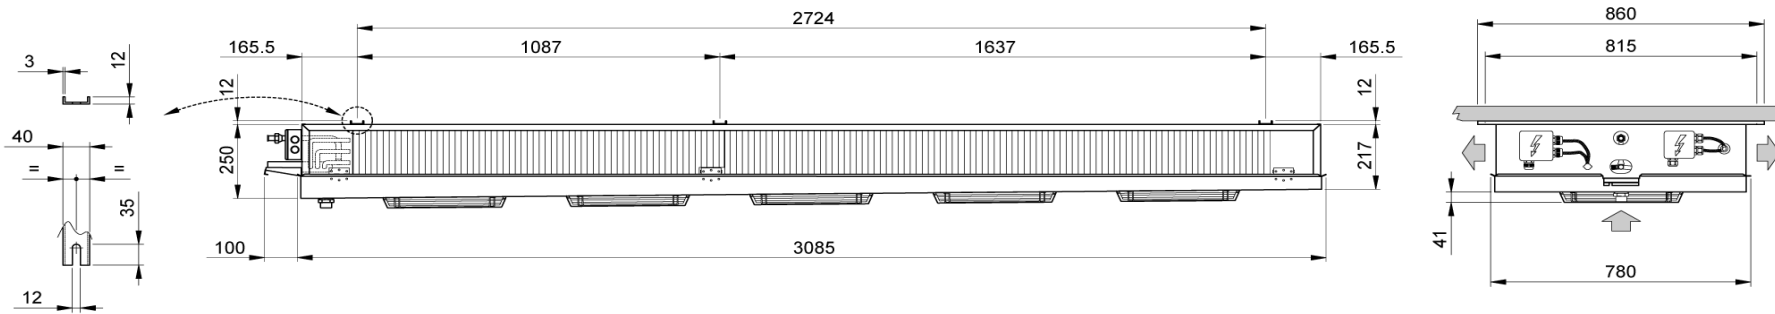

Вес	kg	78.000			
Внешняя поверхность	m²	4.75	Внутренняя поверхность	m²	87.00
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объем труб	dm³	8.3	Расстояние между ламелями	mm	3
Сливное подсоединение		1" GAS			

Вентилятор	n.	5	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	7250	Выброс воздуха	m	12.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	2.50	Потребляемая мощность	W	550
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	46			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.