


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: * 1 x GDE 316E4			ED		
Мощность	[kW]	15.98	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	8820.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

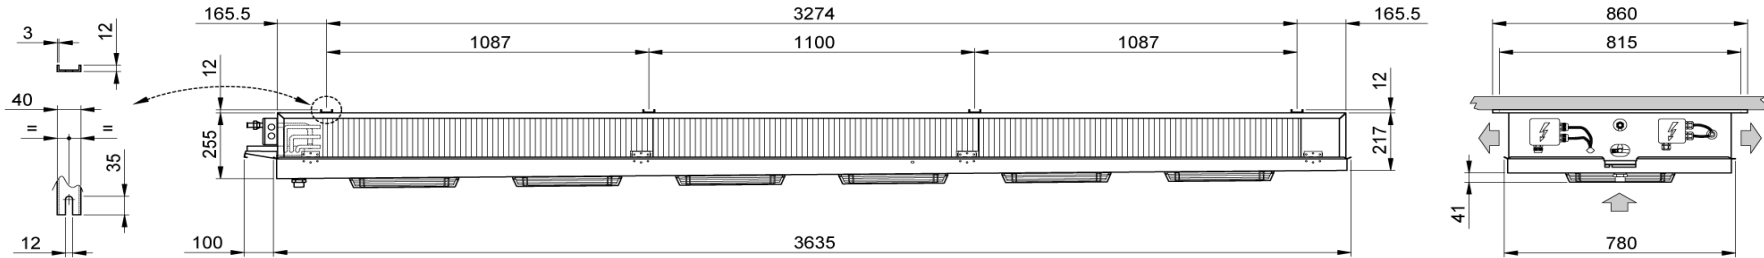

Вес	kg	92.000			
Внешняя поверхность	m²	5.70	Внутренняя поверхность	m²	79.20
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объем труб	dm³	9.9	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W	8550	
Вентилятор	n.	6	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	8820	Выброс воздуха	m	14.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	3.00	Потребляемая мощность	W	660
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	47			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.