

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			


Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x GDE 361A4

ED

Мощность	[kW]	4.62	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	2230.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

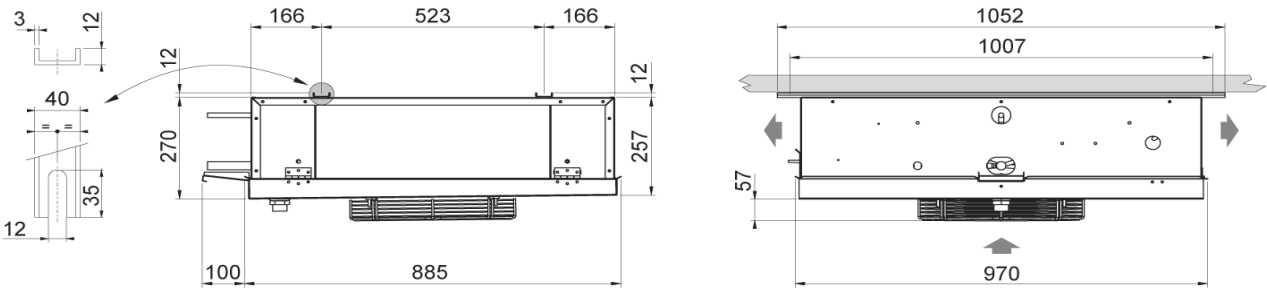

Вес	kg	36.000			
Внешняя поверхность	m²	1.80	Внутренняя поверхность	m²	23.80
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объем труб	dm³	3.0	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			

Оттайка		Электр.	W	2500
---------	--	---------	---	------

Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	2230	Выброс воздуха	m	12.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	0.96	Потребляемая мощность	W	185
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	43			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.