


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x GDE 361A7			ED		
Мощность	[kW]	3.86	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	2450.0

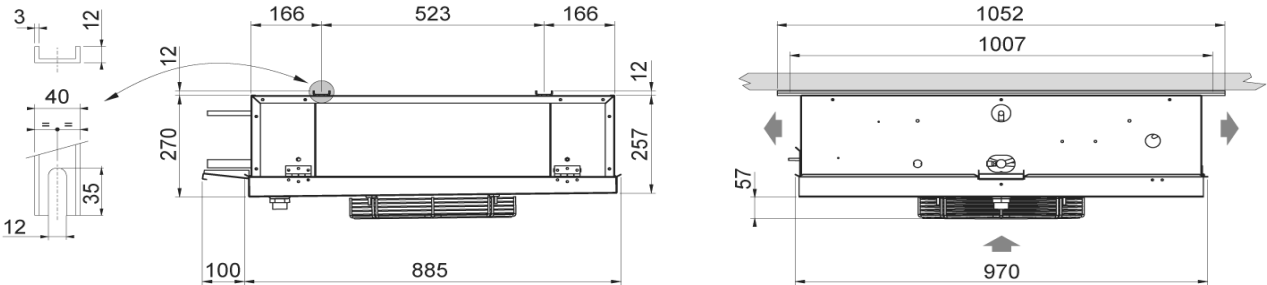

Вес	kg	34.000			
Внешняя поверхность	m²	1.80	Внутренняя поверхность	m²	14.10
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	3.0	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W	2500	
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	2450	Выброс воздуха	m	13.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	0.96	Потребляемая мощность	W	185
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	43			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.