

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			


Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x GDE 363A4

ED

Мощность	[kW]	14.16	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	6690.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

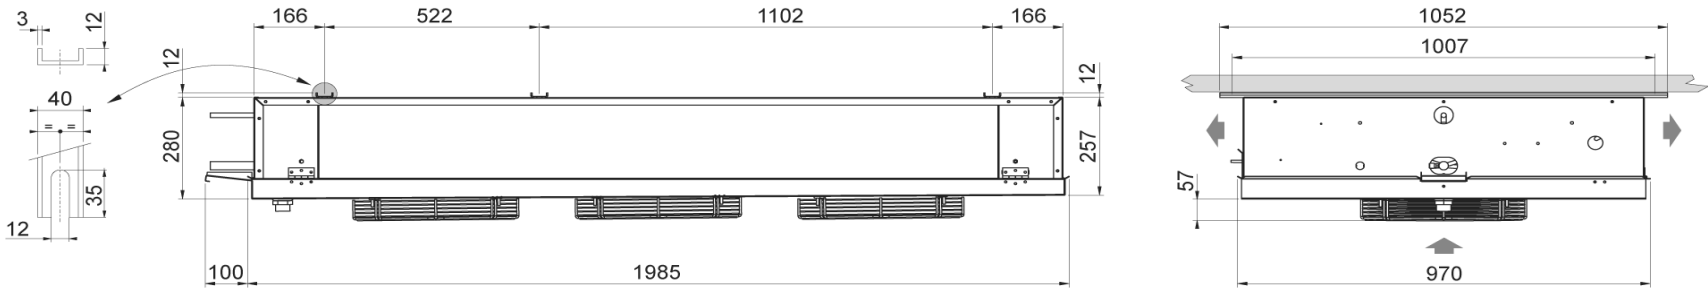

Вес	kg	90.000			
Внешняя поверхность	m²	5.40	Внутренняя поверхность	m²	71.40
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объем труб	dm³	9.0	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			

Оттайка	Электр.	W	7000
---------	---------	---	------

Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	6690	Выброс воздуха	m	15.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	2.88	Потребляемая мощность	W	555
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	48			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.