

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			


Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x GDE 365F4

ED

Мощность	[kW]	22.64	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	11750.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

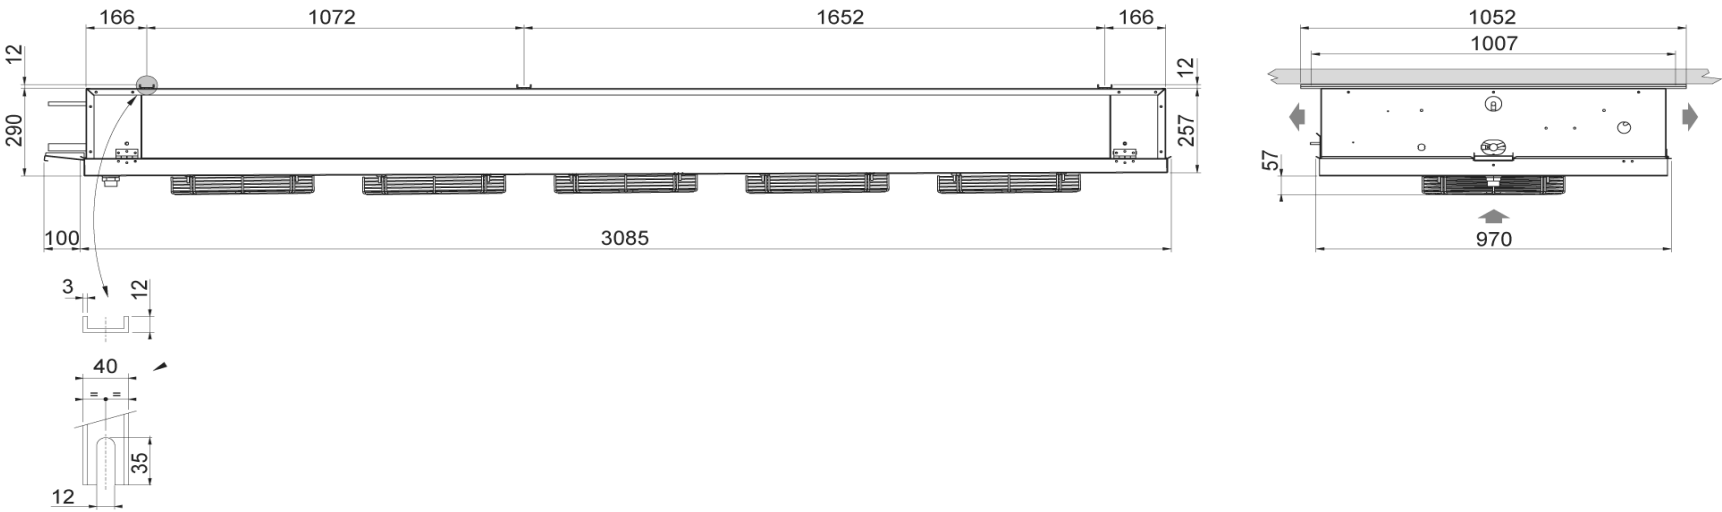

Вес	kg	136.000			
Внешняя поверхность	m²	10.30	Внутренняя поверхность	m²	95.00
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объем труб	dm³	20.2	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.	W		11000
Вентилятор	n.	5	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	11750	Выброс воздуха	m	17.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	4.80	Потребляемая мощность	W	925
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	50			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.