

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
01.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x EVS 101/B

Мощность	[kW]	0.73	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	620.0

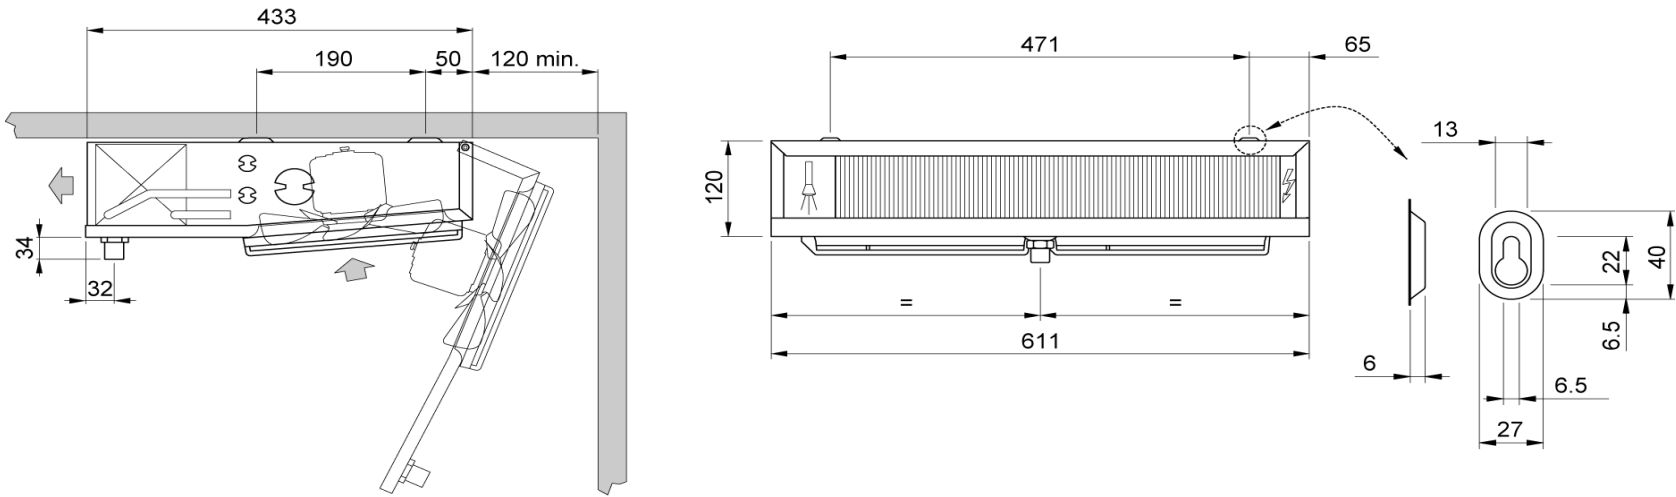

Вес	kg	6.600			
Внешняя поверхность	m²	0.32	Внутренняя поверхность	m²	2.10
Входное подсоединение		10 mm	Выходное подсоединение		10 mm
Объём труб	dm³	0.5	Расстояние между ламелями	mm	4.5 / 9
Сливное подсоединение		1/2" GAS			

Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	200
Поток воздуха	m³/h	620	Выброс воздуха	m	5.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	0.70	Потребляемая мощность	W	106
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	35			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.