

User : Igor Yarmola




Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x GCE 251E6

Мощность	[kW]	1.44	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	813.0

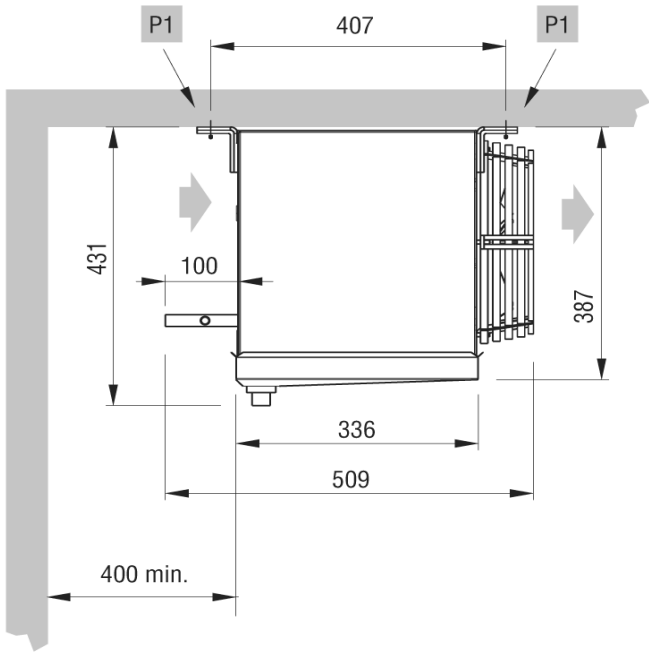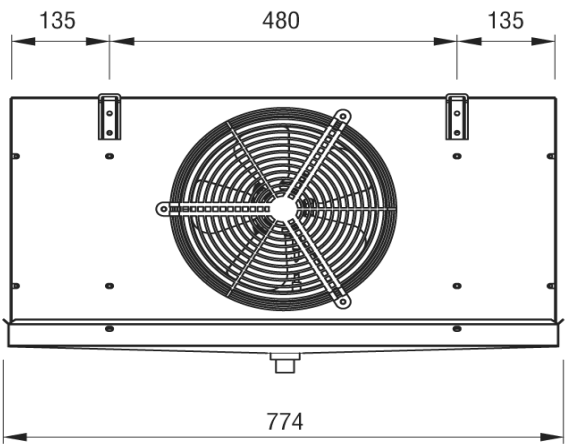

Вес	kg	13.500			
Внешняя поверхность	m²	0.73	Внутренняя поверхность	m²	6.60
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		12 mm
Объём труб	dm³	1.1	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		1" GAS			

Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	250
Поток воздуха	m³/h	813	Выброс воздуха	m	9.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	0.68	Потребляемая мощность	W	95.0
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	31			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????