

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x CTE 501E8

Мощность	[kW]	8.38	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	7780.0

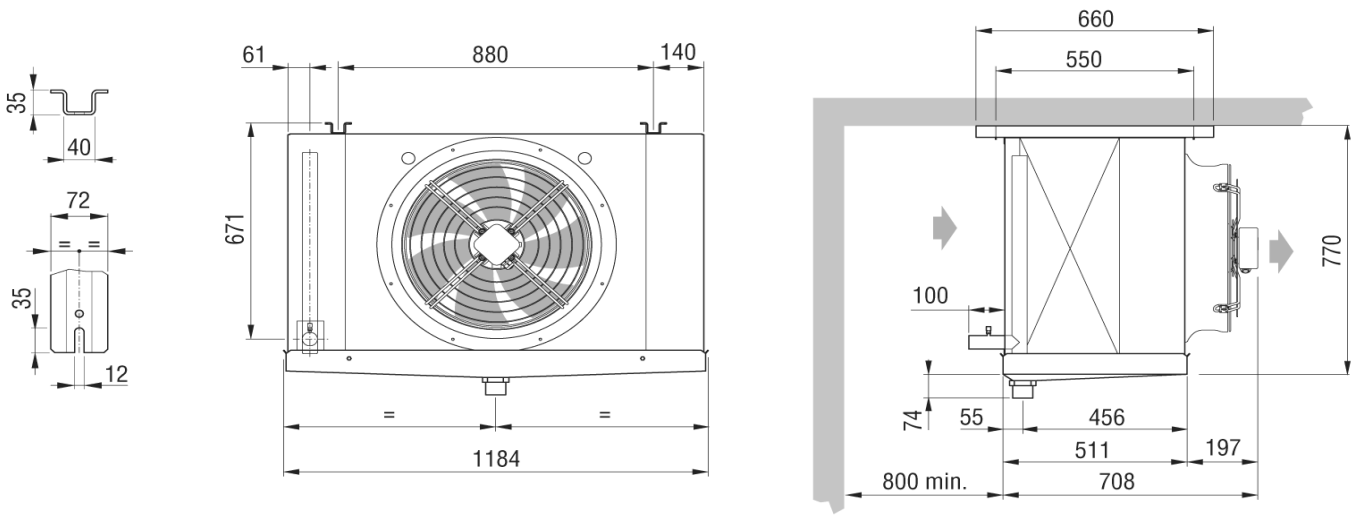

Вес	kg	61.000			
Внешняя поверхность	m²	4.30	Внутренняя поверхность	m²	18.00
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объём труб	dm³	7.8	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Сливное подсоединение		2" GAS			

Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m³/h	7780	Выброс воздуха	m	29.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	1.70	Потребляемая мощность	W	860
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	48			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.