

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x CTE 631A6

ED

Мощность	[kW]	26.03	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	15080.0

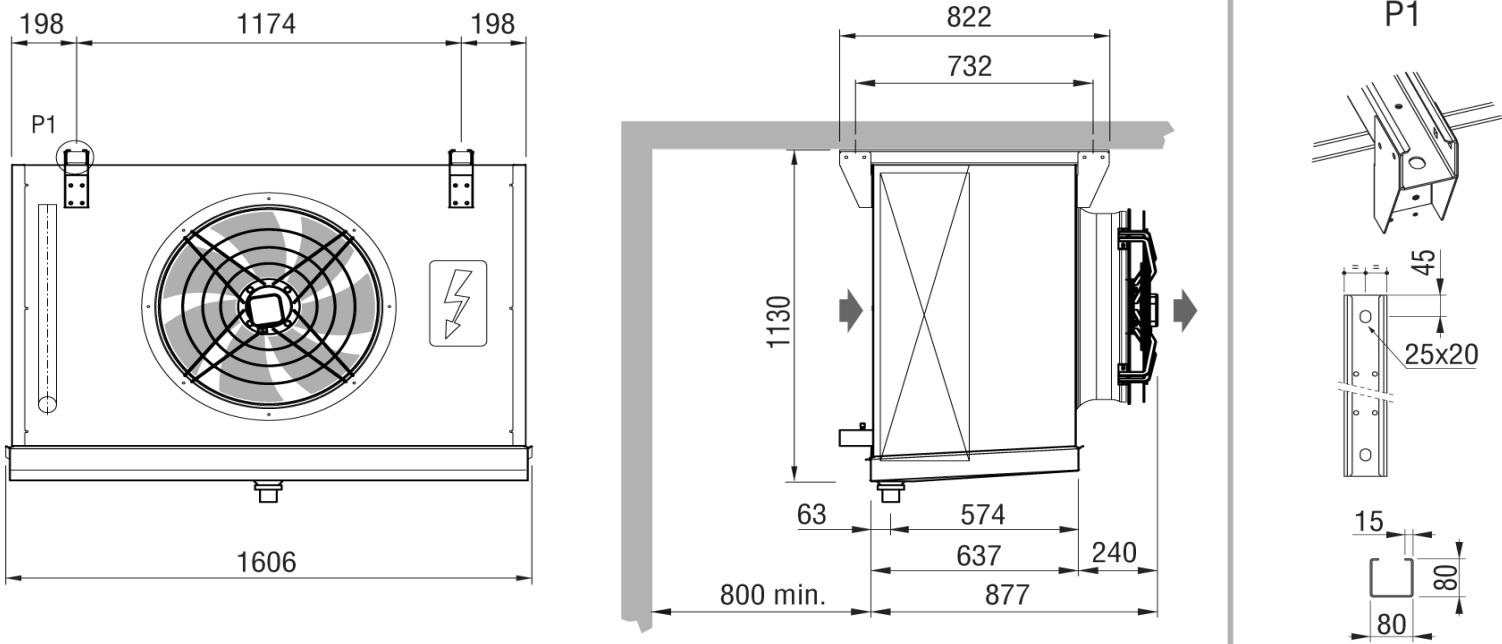

Вес	kg	110.000			
Внешняя поверхность	m²	11.00	Внутренняя поверхность	m²	69.00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm³	21.0	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка		Электр.		W	8100
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	15080	Выброс воздуха	m	29.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	3.70	Потребляемая мощность	W	1750
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	54			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.