

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: * 1 x CTE 633E4

Мощность	[kW]	69.00	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	45240.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

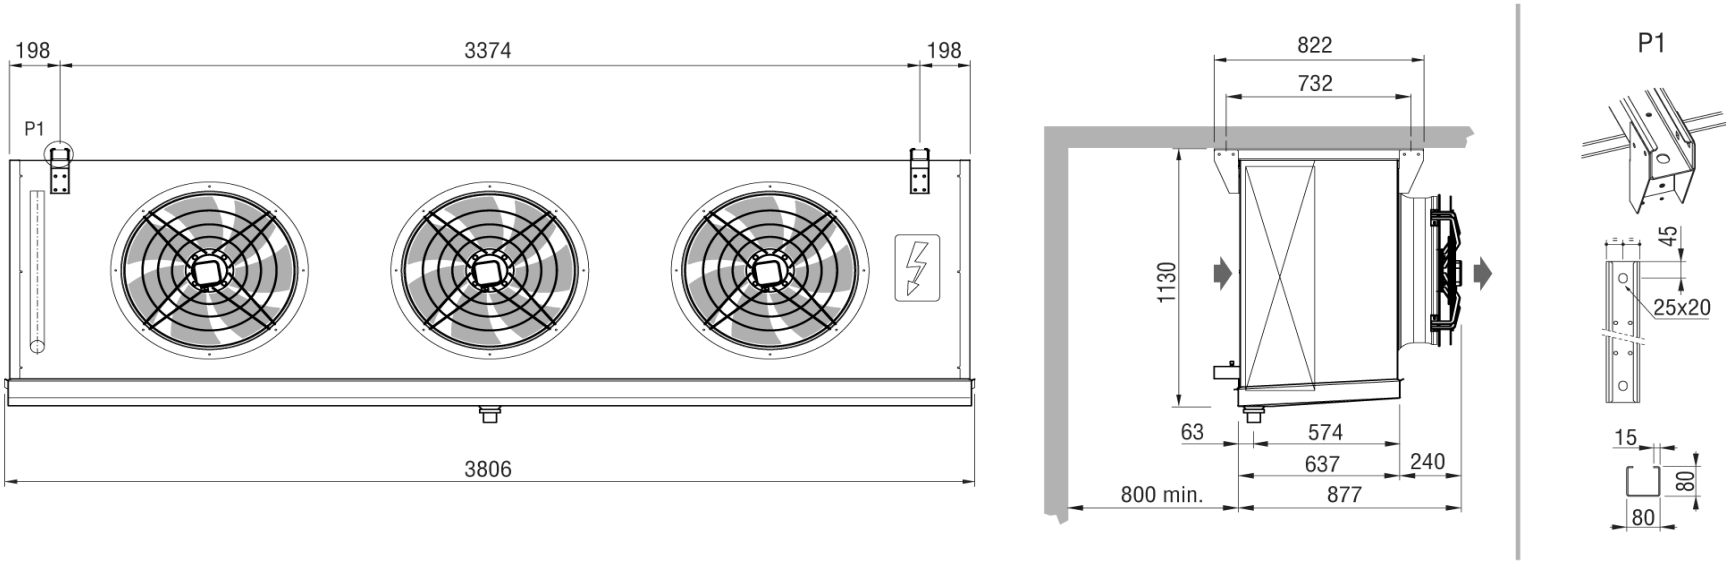

Вес	kg	310.000			
Внешняя поверхность	m²	21.00	Внутренняя поверхность	m²	198.00
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объем труб	dm³	42.0	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		2" GAS			

Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	45240	Выброс воздуха	m	35.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	11.10	Потребляемая мощность	W	5250
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	59			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.