

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			


Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x CTE 634B4

ED

Мощность	[kW]	125.77	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	54640.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

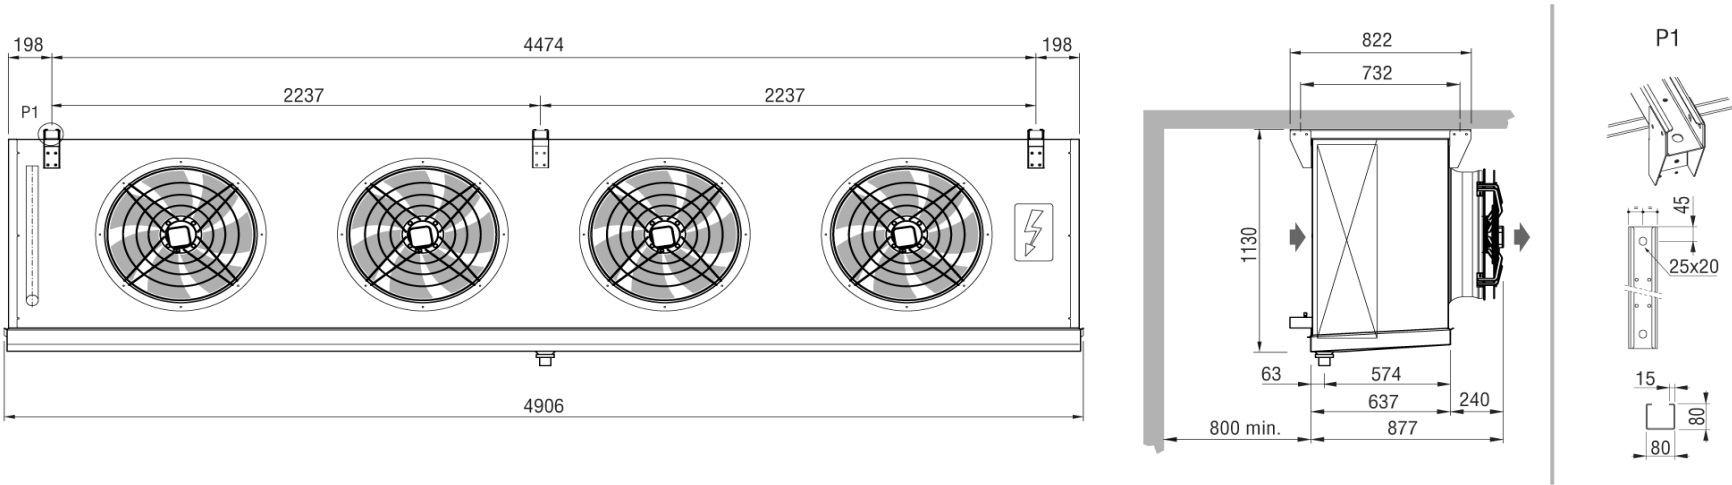

Вес	kg	630.000			
Внешняя поверхность	m²	56.00	Внутренняя поверхность	m²	528.00
Входное подсоединение		2 x 35 mm	Выходное подсоединение		2 x 54 mm
Объем труб	dm³	112.0	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		46800
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	54640	Выброс воздуха	m	35.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	14.80	Потребляемая мощность	W	7000
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	60			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

-
- ED**
 - Теплообменник**
 - Aluminium fin
 - Корпус**
 - Стандарт
 - Питание вентилятора**
 - Стандарт
 - Тип вентилятора**
 - AC motors
 - Оттайка**
 - ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.