

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
28.07.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x LFE 34FM5

Мощность	[kW]	8.43	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	3150.0

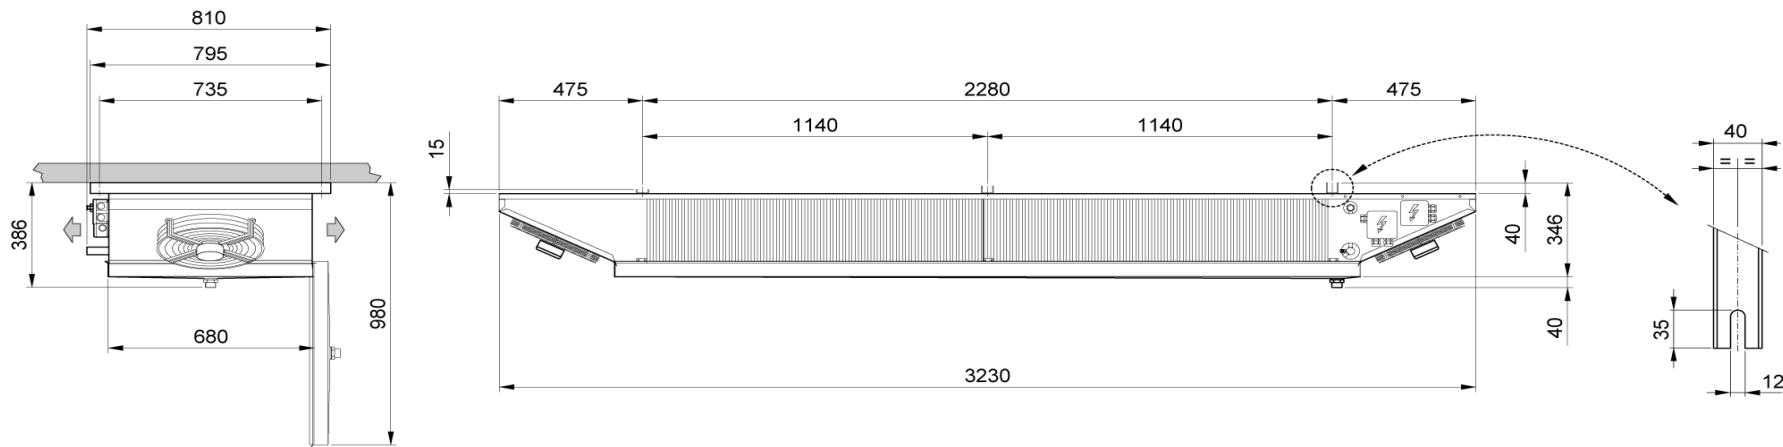

Вес	kg	72.600			
Внешняя поверхность	m²	17.30	Внутренняя поверхность	m²	73.59
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		28 mm
Объём труб	dm³	9.9	Расстояние между ламелями	mm	5
Сливное подсоединение		1" GAS			

Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	3150	Выброс воздуха	m	6.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	0.86	Потребляемая мощность	W	212
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	43			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????