

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
05.08.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x FTE 353A07

ED

Мощность	[kW]	12.54	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	7930.0

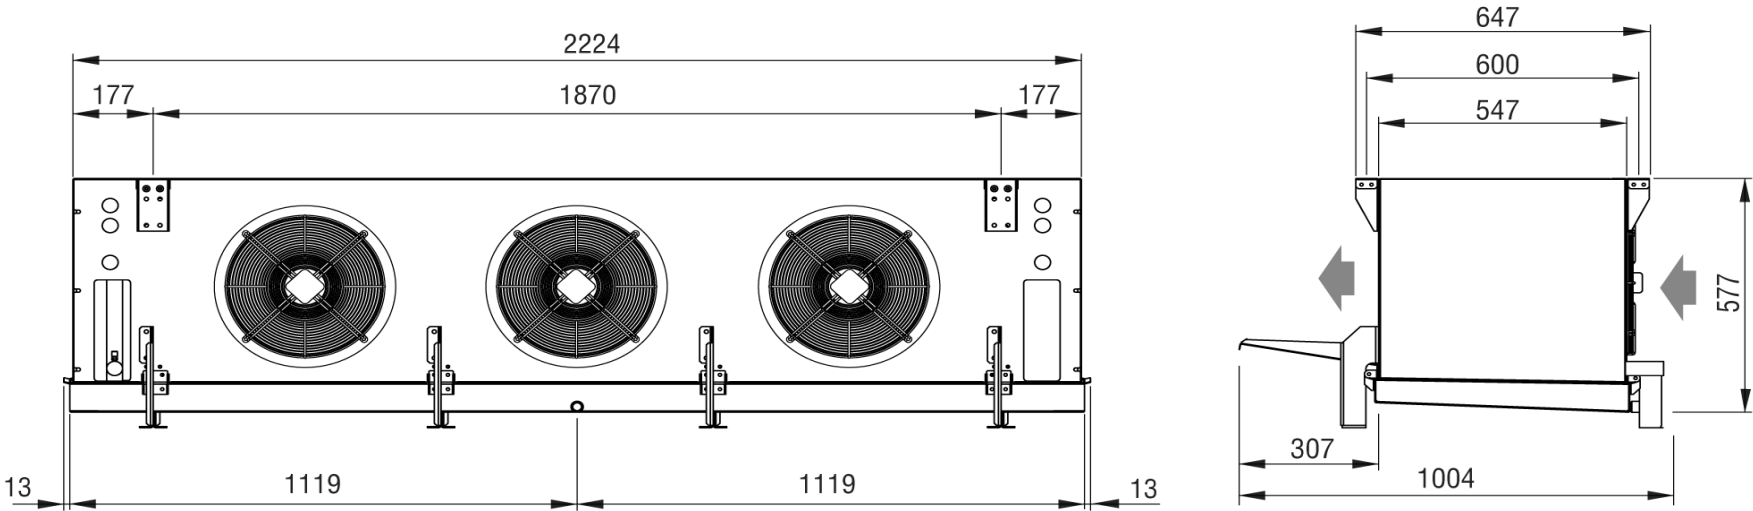

Вес	kg	160.000			
Внешняя поверхность	m²	8.60	Внутренняя поверхность	m²	65.00
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объём труб	dm³	22.0	Расстояние между ламелями	mm	7

Оттайка		Электр.		W	5940
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	7930	Выброс воздуха	m	19.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1420
Вентил.	A	2.88	Потребляемая мощность	W	555
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	49			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.