

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
05.08.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x FTE 358A07

ED

Мощность	[kW]	32.32	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	21146.7

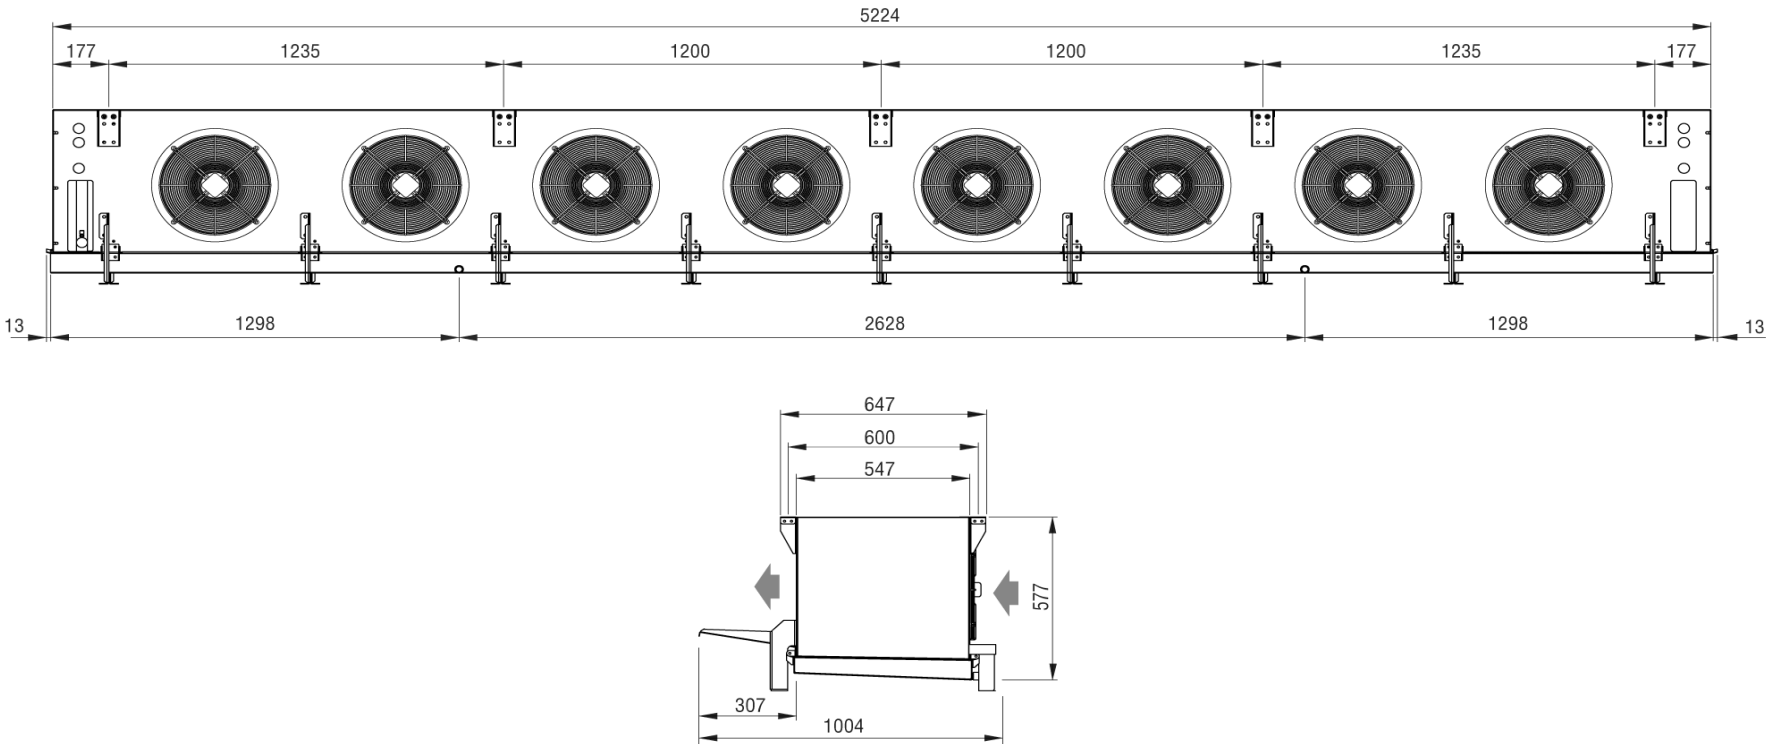

Вес	kg	360.000			
Внешняя поверхность	m²	22.93	Внутренняя поверхность	m²	173.33
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		48 mm
Объём труб	dm³	58.7	Расстояние между ламелями	mm	7

Оттайка		Электр.		W	15840
Вентилятор	n.	8	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	21147	Выброс воздуха	m	30.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1420
Вентил.	A	7.68	Потребляемая мощность	W	1480
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	52			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.