

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
05.08.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x FTE 454A07

ED

Мощность	[kW]	36.46	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	22720.0

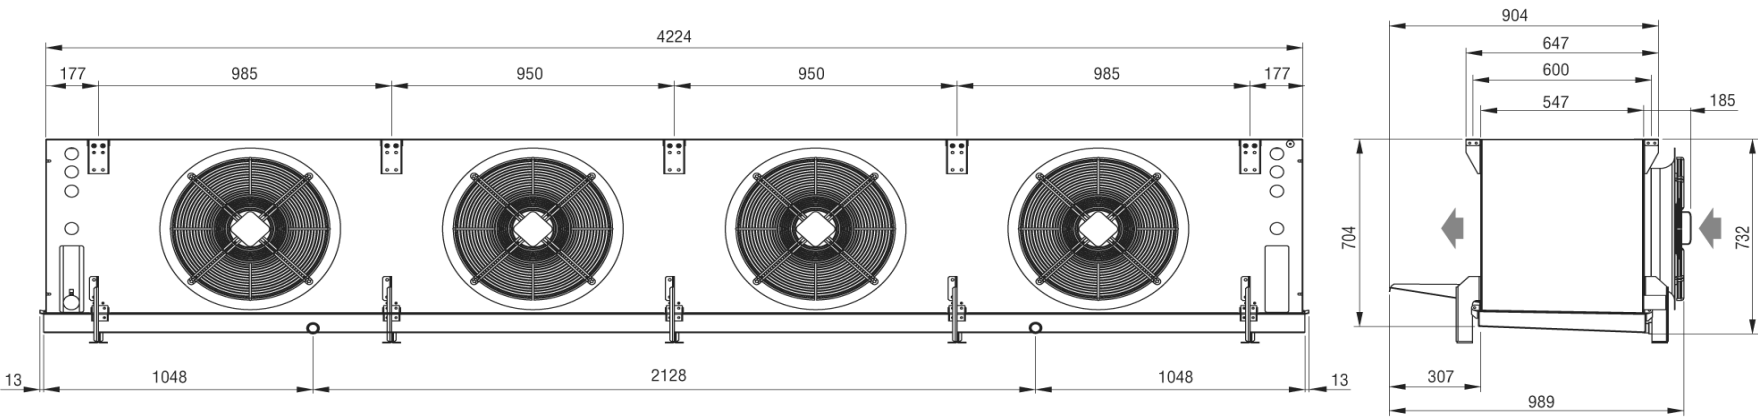

Вес	kg	340.000			
Внешняя поверхность	m²	23.47	Внутренняя поверхность	m²	178.67
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объём труб	dm³	59.6	Расстояние между ламелями	mm	7

Оттайка		Электр.		W	12540
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m³/h	22720	Выброс воздуха	m	31.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1310
Вентил.	A	9.44	Потребляемая мощность	W	1960
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	53			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.