

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
05.08.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x FTE 456A07

ED

Мощность	[kW]	52.30	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	34080.0

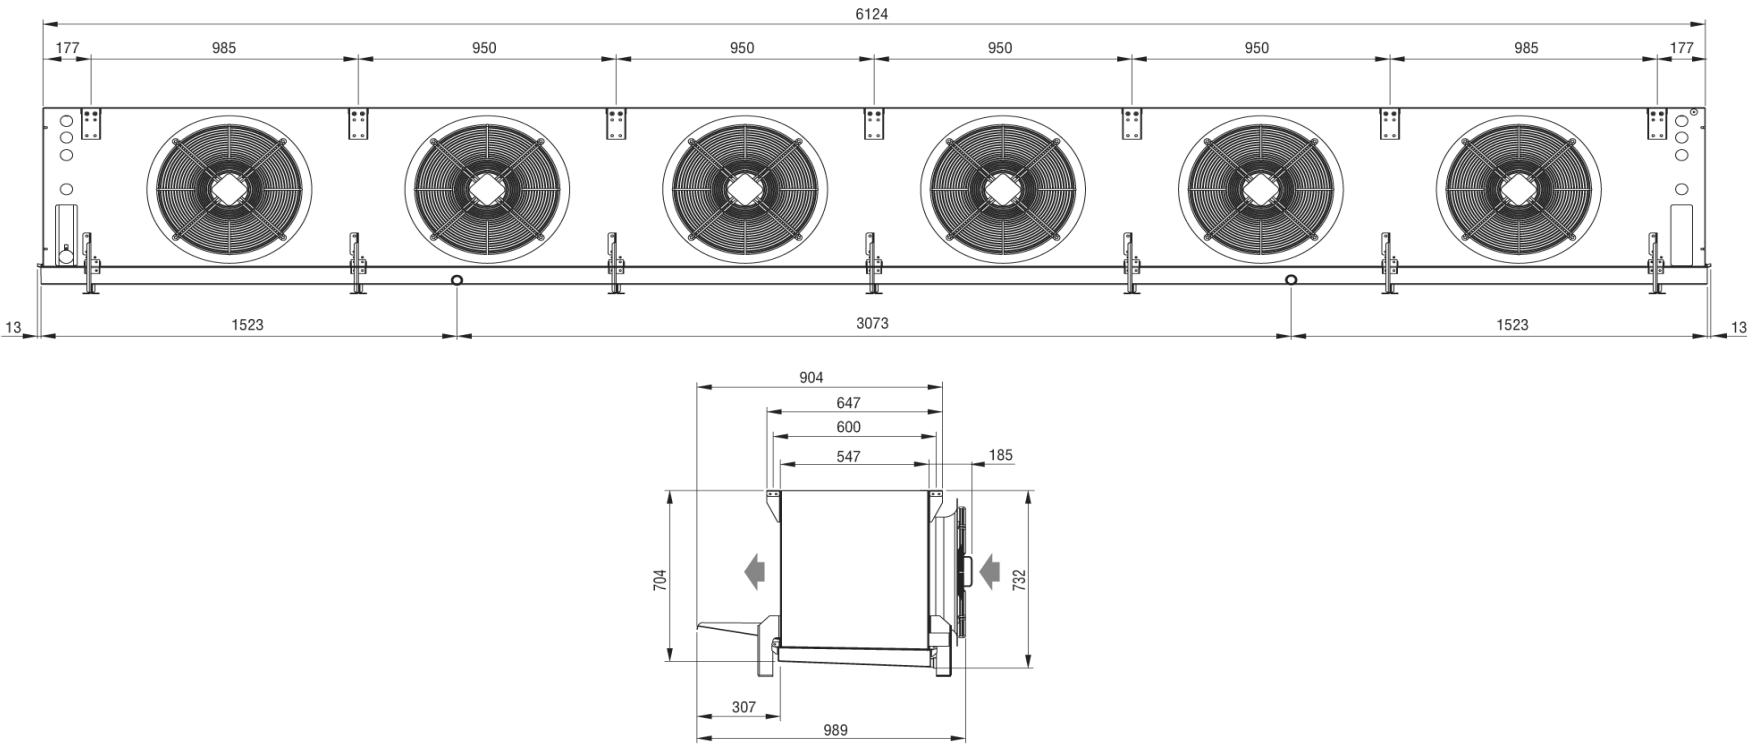

Вес	kg	490.000			
Внешняя поверхность	m²	35.20	Внутренняя поверхность	m²	268.00
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объём труб	dm³	89.4	Расстояние между ламелями	mm	7

Оттайка	Электр.	W	18810
---------	---------	---	-------

Вентилятор	n.	6	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m³/h	34080	Выброс воздуха	m	38.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1310
Вентил.	A	14.16	Потребляемая мощность	W	2940
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	55			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.