

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.09.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: * 1 x GDE 351E3 bv

Мощность	[kW]	3.00	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	1400.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

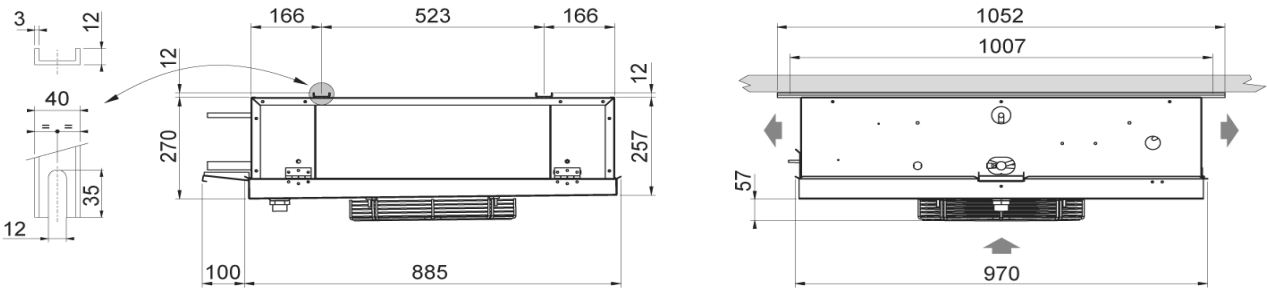

Вес	kg	31.000			
Внешняя поверхность	m²	1.20	Внутренняя поверхность	m²	20.90
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объем труб	dm³	2.0	Расстояние между ламелями	mm	3
Сливное подсоединение		1" GAS			

Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	1400	Выброс воздуха	m	8.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	945
Вентил.	A	0.37	Потребляемая мощность	W	75.0
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	30			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????