

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
14.09.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x GDE 351E7 bv

Мощность	[kW]	2.23	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	1600.0

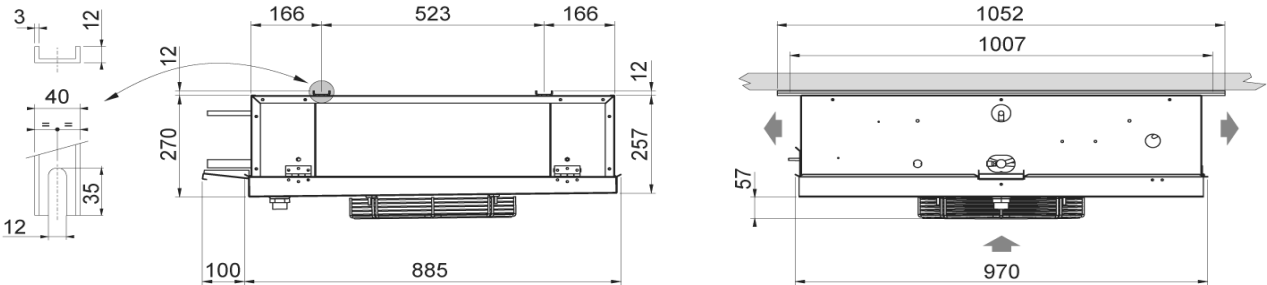

Вес	kg	29.000			
Внешняя поверхность	m²	1.20	Внутренняя поверхность	m²	9.30
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	2.0	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		1" GAS			

Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	1600	Выброс воздуха	m	10.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	945
Вентил.	A	0.37	Потребляемая мощность	W	75.0
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	30			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????