


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.09.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: * 1 x GDE 354E4 bv			ED		
Мощность	[kW]	11.62	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	5920.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

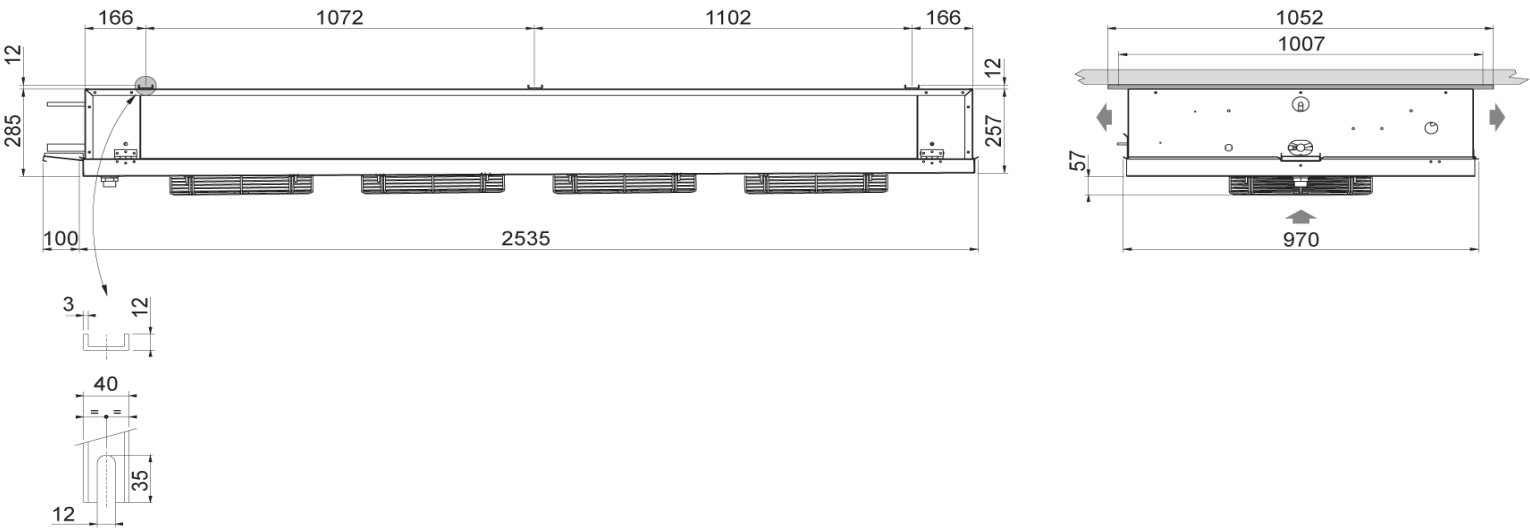

Вес	kg	99.000			
Внешняя поверхность	m²	4.80	Внутренняя поверхность	m²	63.60
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объем труб	dm³	8.0	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.	W	9000	
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	5920	Выброс воздуха	m	12.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	945
Вентил.	A	1.48	Потребляемая мощность	W	300
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	36			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.