

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
27.09.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x ICE 42A06

ED

Мощность	[kW]	18.70	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	11420.0

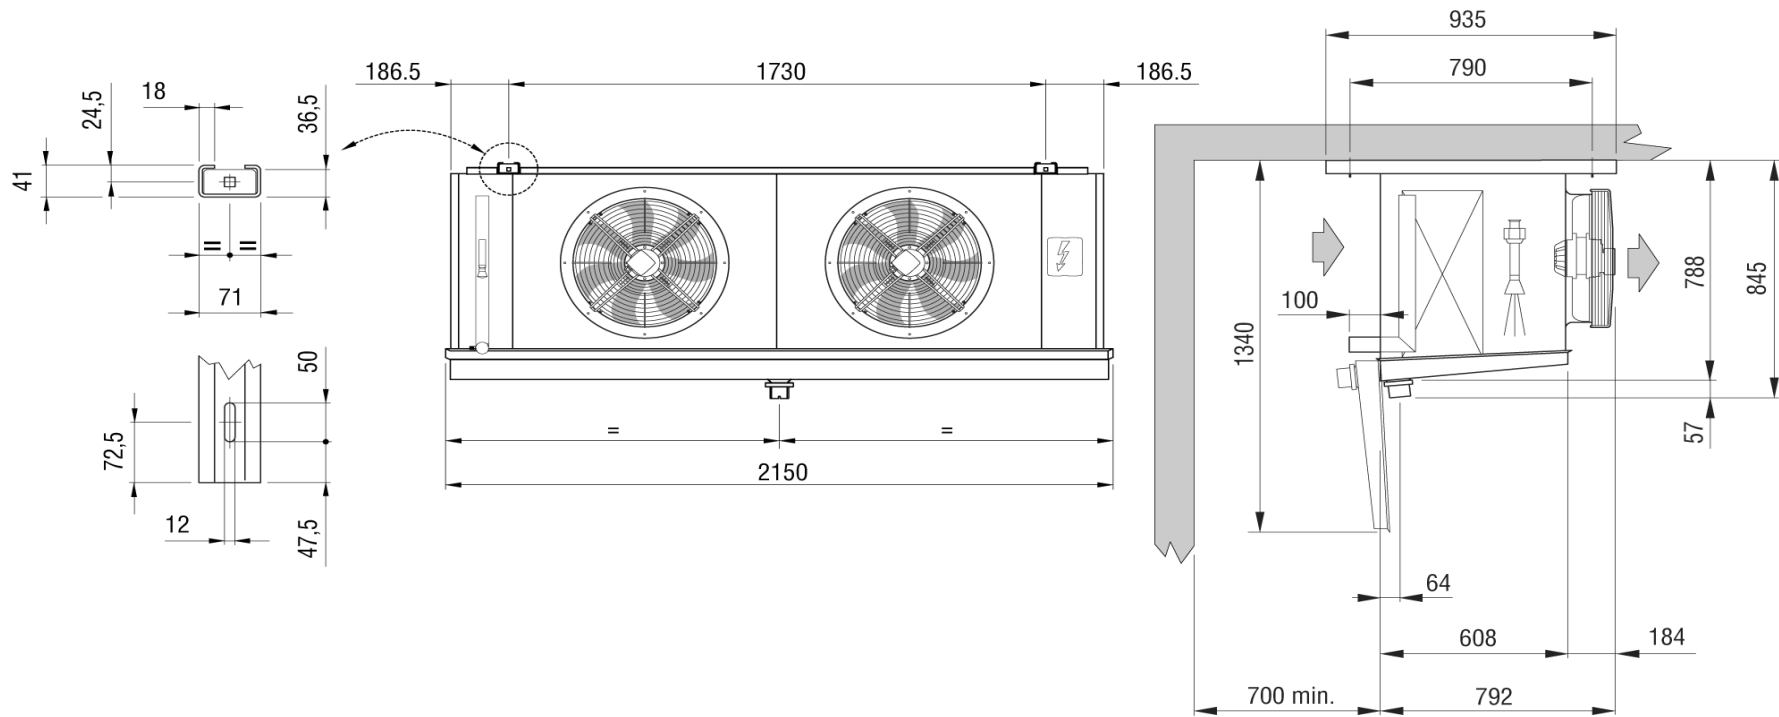

Вес	kg	120.000			
Внешняя поверхность	m²	10.30	Внутренняя поверхность	m²	64.70
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm³	22.0	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		10200
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m³/h	11420	Выброс воздуха	m	25.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1350
Вентил.	A	2.20	Потребляемая мощность	W	1080
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	51			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.