

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
27.09.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x ICE 51B12

ED

Мощность	[kW]	15.98	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	10710.0

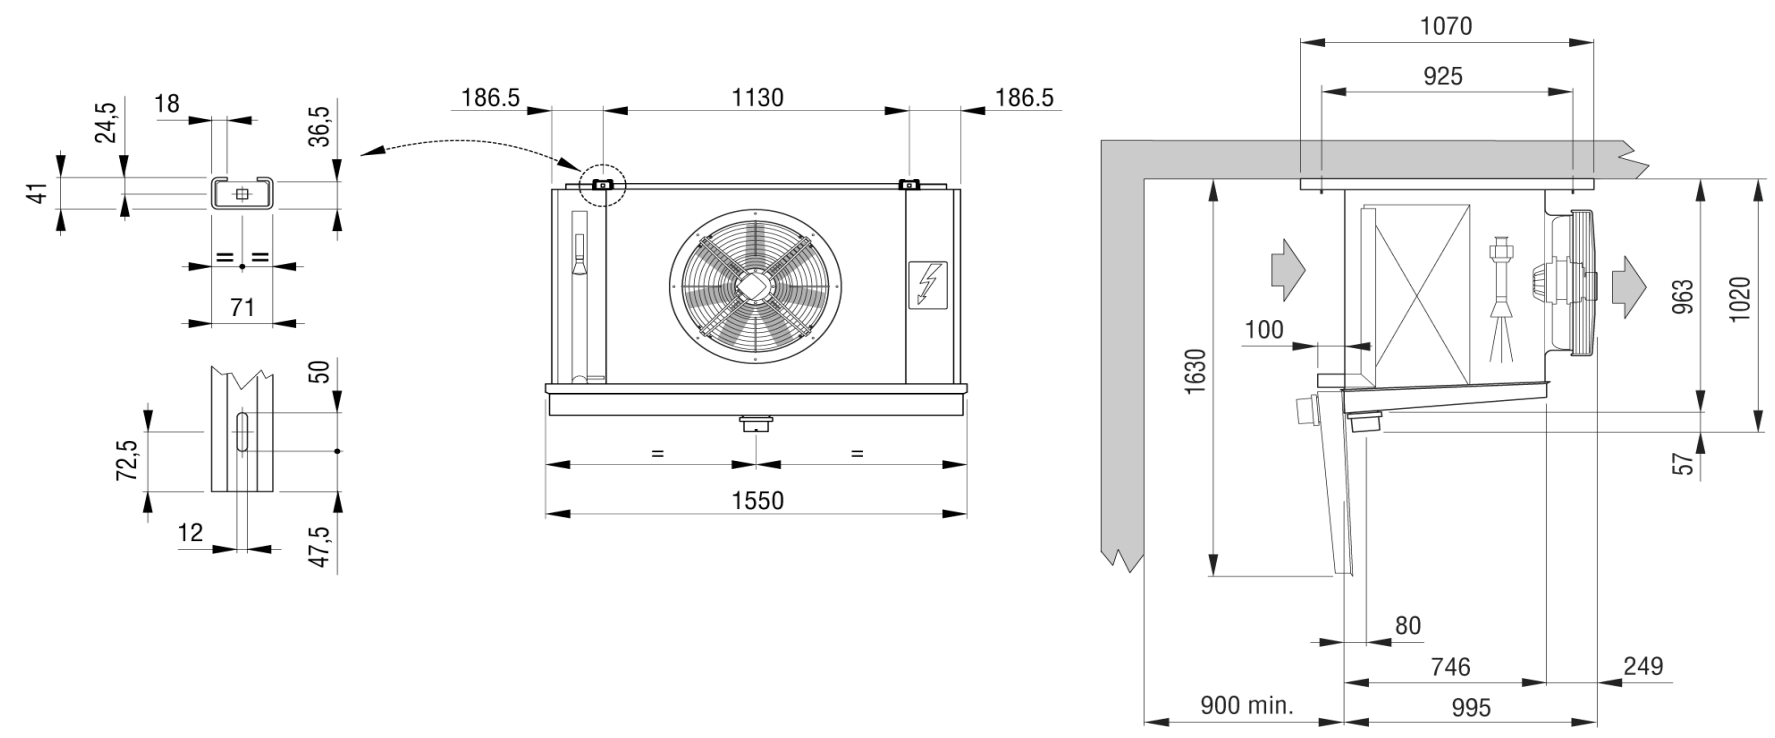

Вес	kg	94.000			
Внешняя поверхность	m²	11.10	Внутренняя поверхность	m²	38.80
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm³	22.1	Расстояние между ламелями	mm	12
Сливное подсоединение		2" GAS			

Оттайка	Электр.	W	6750
---------	---------	---	------

Вентилятор	п.	1	Диаметр	mm	560
Поток воздуха	m³/h	10710	Выброс воздуха	m	34.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1320
Вентил.	A	2.20	Потребляемая мощность	W	1150
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	53			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.