

КОНДЕНСАТОР - ОЦЕНКА

SWEP SSP G8 2020.1002.1.0

ТИП ТЕПЛООБМЕННИКА: B120THx70/1P

Дата: 22.10.2020


SSP псевдоним: B120T

ДАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

порт	NND	деноминация
F1	42	ISO-G 2" A [ArtNo: 45134, H54, SS]
F2	42	ISO-G 2" A [ArtNo: 45134, H54, SS]
F3	42	ISO-G 2" A [ArtNo: 45134, H54, SS]
F4	42	ISO-G 2" A [ArtNo: 45134, H54, SS]

РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИ	СТОРОНА 1 (S1)	СТОРОНА 2 (S2)
Вход	F1	F4
Выход	F3	F2

КОНФИГУРАЦИЯ ПОТОКА ПОРТА

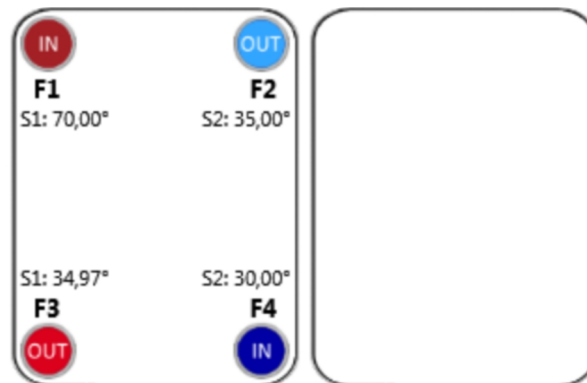

F - СТОРОНА

P - СТОРОНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	СТОРОНА 1	СТОРОНА 2
жидкость	R507A	Water
Тип потока	Встречный ток	
схема	Внутренний	Внешний
Передаваемая мощность	kW	106,0
Температура на входе	°C	70,00
Температура конденсации (роса)	°C	38,00
Переохлаждение	K	3,00
Температура на выходе	°C	34,97
Расход	kg/s	0,6489
Количество образовавшегося конденсата	kg/s	0,6489

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	СТОРОНА 1	СТОРОНА 2
Поверхность нагрева	m²	8,98
Тепловой поток	kW/m²	11,8
Логарифм средней разности температур	K	5,29
Коеф. теплопередачи (расч./требуемый)	W/m², °C	1710/2230
Потеря напора - всего	kPa	2,63
- в портах (Вход/Выход)	kPa	-0,896/0,185
- впускные соединения	kPa	0,0130
- розетки	kPa	695e-6
Рабочее давление, выходное	kPa	1780
Количество каналов на один ход		34
Количество тарелок		70
Поправка на загрязнение	%	-24
Коефф. загрязнения	m², °C/kW	-0,138
Диаметр порта (вверх/вниз)	mm	42,0/42,0
Рекомендованный размер соединения, вход.	mm	18,8 - 41,9
Рекомендованный размер соединения, вых	mm	20,5 - 41,1
Число Рейнольдса		1608
Вход скорость порта	m/s	4,98
Скорость потока в канале	m/s	0,426
Напряжение на сдвиг	Pa	89,2
Наибольшая разница температуры стенок	K	0,21
мин./макс. температура поверхности стенок	°C	30,43/35,43




ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		СТОРОНА 1	СТОРОНА 2
Реперная температура	°C	38,00	32,50
жидкость • Вязкость	cP	0,104	0,757
• Плотность	kg/m ³	980,5	994,9
• Теплоемкость	kJ/kg, °C	1,654	4,178
• Теплопроводность	W/m, °C	0,06083	0,6194
пар • Вязкость	cP	0,0127	
• Плотность	kg/m ³	93,95	
• Теплоемкость	kJ/kg, °C	1,275	
• Теплопроводность	W/m, °C	0,01558	
• Скрытая теплота	kJ/kg	119,6	
Коэффициент теплопередачи пленки	W/m ² , °C	2450	13500

ИТОГ		СТОРОНА 1	СТОРОНА 2
Общий вес (нет соединений)*	kg	39,426 - 43,546	
Объем удержания (Внутренний схема)	dm ³	8,19	
Расчетный заряд хладагента	kg	2,69	
Объем удержания (Внешний схема)	dm ³	8,44	
Размер порта F1/P1	mm	42	
Размер порта F2/P2	mm	42	
Размер порта F3/P3	mm	42	
Размер порта F4/P4	mm	42	
Углеродный след	kg	257,28	

*Вес зависит от выбранного товара.

РАЗМЕРЫ

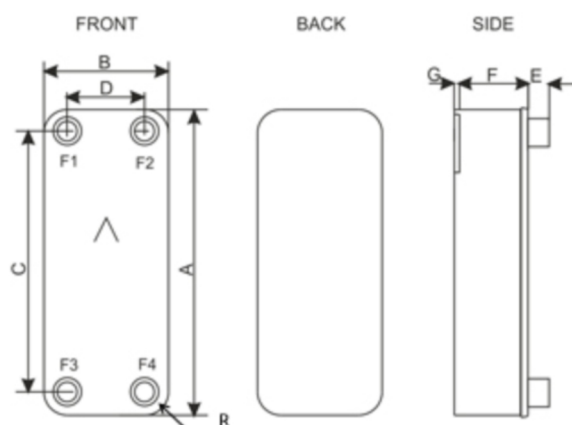

A	mm	525 ±2
B	mm	243 ±1
C	mm	456 ±1
D	mm	174 ±1
E	mm	27 (opt. 54) ±1
F*	mm	170,3 - 178,3 +0,5%/-1,5%
G*	mm	2 - 4 ±1
O	mm	4
R	mm	35

*Размеры зависят от выбранного товара.

*Это схематичный эскиз. Для получения правильных чертежей используйте функцию заказа чертежа или обратитесь к представителю SWEP.

Disclaimer:

Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use "best practice" for the calculations leading to the above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software, the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms. Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct. SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software, will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

