
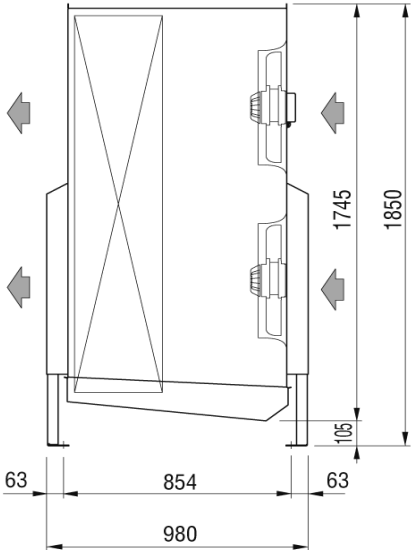


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
19.02.2021

|                                 |               |       |                            |           |         |
|---------------------------------|---------------|-------|----------------------------|-----------|---------|
| Inlet air temperature           | [ °C ]        | 0.0   | Температура испарения      | [ °C ]    | -7.0    |
| DT                              | [ Δ°C ]       | 7.0   | Refrigerant *              |           | R404A   |
| Количество воздухоохладителей   |               | 0     |                            |           |         |
| Теплообменник                   | Aluminium fin |       | Корпус                     | Стандарт  |         |
| Питание вентилятора             | Стандарт      |       | Тип вентилятора            | AC motors |         |
| Оттайка                         | ED            |       |                            |           |         |
| Выбранная модель: 1 x SRE 25B07 |               |       | ED                         |           |         |
| Мощность                        | [ kW ]        | 21.96 | Запас мощности             | [ % ]     | 0.0     |
| DT                              | [ Δ°C ]       | 7.0   | Сумм поток воздуха @ 70 Pa | [ m³/h ]  | 16410.0 |

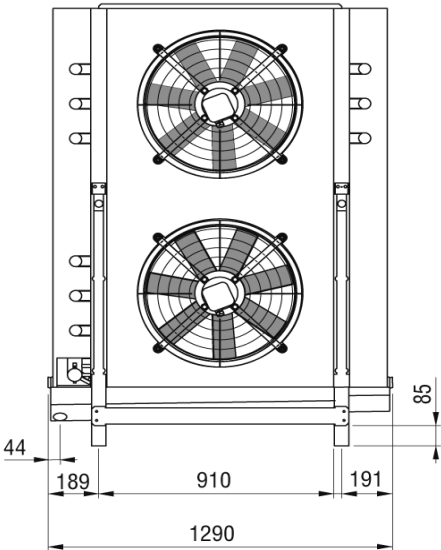

|                       |       |             |                           |        |           |
|-----------------------|-------|-------------|---------------------------|--------|-----------|
| Вес                   | kg    | 265.000     | PED Category              |        | Cat I     |
|                       |       |             | Design pressure PS        | [bar]  | 30        |
| Внешняя поверхность   | m²    | 18.00       | Внутренняя поверхность    | m²     | 99.00     |
| Входное подсоединение |       | 2 x 22 mm   | Выходное подсоединение    |        | 2 x 42 mm |
| Объём труб            | dm³   | 35.2        | Расстояние между ламелями | mm     | 7         |
| Сливное подсоединение |       | 2" GAS      |                           |        |           |
| Оттайка               |       | Электр.     | W                         |        | 13650     |
| Вентилятор            | n.    | 2           | Диаметр                   | mm     | 560       |
| Поток воздуха @ 70 Pa | m³/h  | 16410       | Фронтальная скорость      | m/sec  | 3.4       |
| Питание               | V     | 400/3/50-60 | Скорость вентилятора      | об/мин | 1300      |
| Вентил.               | A     | 4.40        | Потребляемая мощность     | W      | 2500      |
| Ур. шума в 10 м.      | dB(A) | 56          |                           |        |           |

\* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.



\* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.